



Notat

Dato: 24. marts 2025

Afdeling:
Natur & Miljø

Sagsbehandler:
Anna Cathrine Præstegaard

Sagsnummer:
06.01.15-P19-1-25

Tilslutningstilladelse for processpildevand fra fedtudskilleranlæg

Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
samt vilkår for

Ejendomsselskabet ASF ApS
Houmannsvej 3
4690 Haslev

Center for Plan & Miljø
dato. 24. marts 2025

Indhold

1	INDLEDNING	3
1.1	HØRING	3
2	TILSLUTNINGSTILLADELSENS VILKÅR	4
2.1	TILLADELSENS OMFANG	4
2.2	INDRETNING	4
2.3	DRIFT	4
2.4	BRUG AF RENGØRINGS- OG SÆBEPRODUKTER	4
2.5	GRÆNSEVÆRDIER, PRØVETAGNING OG ANALYSE	5
2.6	KONTROL AF DRIFT	5
2.7	GENERELT	5
3	GENERELLE OPLYSNINGER	6
4	OFFENTLIGGØRELSE	6
5	SPILDEVANDSTEKNISK BESKRIVELSE	7
5.1	VIRKSOMHEDENS OPLYSNINGER	7
5.2	BELIGGENHED	7
5.3	INDRETNING OG DRIFT	7
5.4	SPILDEVANDETS SAMMENSÆTNING	7
6	SPILDEVANDSTEKNISK VURDERING	8
6.1	BELIGGENHED OG PLANFORHOLD	8
6.2	INDRETNING OG DRIFT	8
6.3	SPILDEVANDETS SAMMENSÆTNING	9
6.4	PRØVETAGNING	9
6.5	EGENKONTROL	9
6.6	NATURA 200 OG BILAG IV	10
6.7	BEMÆRKNINGER TIL UDKAST	10
6.8	SAMLET VURDERING	10
BILAG 1	KLAGEVEJLEDNING	10
	KLAGEVEJLEDNING	11
	SØGSMÅL	11
BILAG 2	SITUATIONSPLAN	12
BILAG 3	KLOAKTEGNING	13
BILAG 4	VIRKSOMHEDENS DIMENSIONERING AF FEDTUDSKILLEREN	14

1 Indledning

Faxe Kommune har den 20. december 2024 modtaget en ansøgning fra autoriseret kloakmester René Christian Jørgensen, der på vegne af Ejendomsselskabet ASF ApS, ansøger om tilslutning af spildevand fra bosted med et fælles industrikøkken til den offentlige fælleskloak. Bostedet ligger på matr.nr. 1CÆ HASLEV BY, HASLEV, Houmannsvej 3, 4690 Haslev

Virksomhedens aktiviteter reguleres efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven, som giver Faxe Kommune mulighed for at give påbud om, at uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening nedbringes.

Tilladelsen til tilslutning af spildevand til den offentlige kloak gives efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 28, stk. 3.

Tilladelsen til tilslutning af spildevand til den offentlige spildevandskloak kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, se klagevejledning i bilag 1. Klagefristen er 21. april 2025.

Hvis ikke tilladelsen er udnyttet senest 2 år efter den er meddelt, bortfalder den.

1.1 Høring

Udkast til tilslutningstilladelsen har været til udtalelse hos:

- Faxe Forsyning A/S
- Kloakmester René Christian Jørgensen
- Kenny Bjerre fra ejendomsselskabet ASF ApS

De fremsendte oplysninger er sammenfattet i den spildevandstekniske beskrivelse.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse

2 Tilslutningstilladelsens vilkår

På baggrund af det foreliggende materiale giver Faxe Kommune hermed tilladelse til tilslutning af spildevand fra Ejendomsselskabet ASF ApS til den offentlige fælleskloak på følgende vilkår:

2.1 Tilladelsens omfang

1. Tilladelsen omfatter processpildevand fra virksomhedens køkkenfaciliteter. Med processpildevand menes alle afløb, der kan indeholde mad- og/eller olie-/fedtrester.

2.2 Indretning

2. Alt processpildevand skal ledes gennem CE-mærket fedtudskiller. Udskilleren skal dimensioneres efter en dimensionsgivende spildevandsmængde på 3,03 l/s.
3. Efter det underjordiske fedtudskillersystem, skal det være muligt at udtage spildevandsprøver.
4. Fedtudskilleren skal etableres med alarm for fedttagstykkelse.
5. Fedtudskilleren skal forsynes med udluftning og anbringes i frostfri dybde og således, at den er tilgængelig for tilsyn og rensning.
6. Fedtudskilleren skal etableres iht. gældende normer for afløbsinstallationer (DS 432) og standarden DS/EN 1825-1 og DS/EN 1825-2.

Installering af fedtudskiller må kun udføres af en autoriseret kloakmester.

2.3 Drift

7. Fedtudskilleren og slamfang skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang om måneden eller efter leverandørens anvisning. Fedtindholdet i udskilleren må ikke overstige 75 % af udskillerens kapacitet.

Hvis der ved tømningerne konstateres, at fedtudskilleren har opsamlet 75 % af udskillerens kapacitet eller derover, skal tømningshyppigheden øges, indtil det er sikret, at fyldningsgraden er mindre end 75 % mellem to tømninger.

8. Efter tømning er virksomheden selv ansvarlig for efterfyldning af vand, hvis ikke andet er aftalt med tømningsevirkomheden.
9. Tømning af fedtudskiller og slamfang skal foretages af en transportør/indsamler, der fremgår af affaldsregistret. Fedt og slam skal afleveres til et godkendt modtageanlæg.
10. Fedtudskilleren må ikke give anledning til lugtgener eller uhygiejniske forhold.

2.4 Brug af rengørings- og sæbeprodukter

11. Virksomheden må anvende vaskemidler og rengøringsmidler der er miljømærket med svanen eller blomsten.

Hvis der anvendes andre produkter, må de ikke indeholde A- eller B-stoffer. A og B-stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog forekomme, hvis de udgør mindre end 1 % af vaskemidlet og der ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer.

12. Forbruget af produkterne på virksomheden skal være mindst muligt eller som minimumsvarende til den minimale mængde for den pågældende sæbetype angivet i leverandørens anvisninger.

2.5 Grænseværdier, prøvetagning og analyse

13. Spildevandsudledningen skal overholde de i tabel 1 angivne kravværdier:

Tabel 1: Spildevandsparametre

Parameter	(Kravværdi) ²
pH	6,5 – 9,0
Temperatur	50 °C
Olie og fedt	50 mg/l

Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til Miljømålinger, Miljøkvalitetsbekendtgørelsen³.

14. Tilsynsmyndigheden kan på forlangende kræve, at der udtages prøver af spildevandet for at kunne belyse spildevandsforholdene fra virksomheden, dog højst 1 gang om året.
15. Spildevandsprøver skal udtages efter fedtudskilleren og fra frit faldende vandstråle. Anvendes en mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i så lang tid, at prøven kan udtages repræsentativt.

Spildevandsprøver skal analyseres for de i tabel 1 angivne parametre. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der analyseres for andre relevante parametre, såfremt det skønnes nødvendigt.

Alle spildevandsprøver skal udtages og analyseres af et af akkrediteret laboratorium/firma i henhold til miljøkvalitetsbekendtgørelsen.

Analyseresultatet skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 14 dage efter, at virksomheden har modtaget det fra analysefirmaet.

2.6 Kontrol af drift

16. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt funktionsteste alarmen.
17. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende:

- Dato og kvittering for tømning af slamfang og fedtudskiller.
- Dato for eftersyn og vedligeholdelse af slamfang, fedtudskiller og alarm, samt dato for overskridelse af fedtudskillerens maksimale opsamlingskapacitet på 75 %.
- Sikkerhedsdatablade for forbrugte rengøringsmidler.

Driftsjournalerne skal forevises Faxe Kommune på forlangende og opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år.

18. Samtlige udgifter i forbindelse med prøvetagning og analyse af spildevand skal afholdes af virksomheden.

2.7 Generelt

19. Efter arbejdets udførelse skal der fremsendes en færdigmelding af kloakarbejdet, samt en opdateret kloakplan til Center for Plan og Miljø, Faxe Kommune.
20. Et eksemplar af denne tilladelse, samt en opdateret kloakplan, skal findes på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige.

² Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006. Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

³ Bekendtgørelse nr. 811 af 19. juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger

21. Ved driftsuheld eller spild, der kan have betydning for regn- og spildevandsafledningen, skal Haslev Renseanlæg v/Faxe Forsyning A/S, straks underrettes på telefon 20 23 42 07. Efterfølgende orienteres Faxe Kommune på 56 20 30 00.
22. Ændringer i virksomhedens indretning og drift, som har indflydelse på afledningen, skal, inden ændringen foretages, meddeles til Faxe Kommune, så det kan afklares, om det udløser et behov for ansøgning om revision af vilkårene i denne tilladelse.
23. Ved ejerskifte eller ophør af virksomheden, skal tilsynsmyndigheden underrettes så snart dette forhold er kendt og helst 4 uger før ophør/ejerskifte.

3 Generelle oplysninger

Faxe Kommune kan til enhver tid ændre vilkårene i tilslutningstilladelsen, hvis forhold i recipienten (vandløb eller havet), på renselanlægget, i kloaksystemet, renere teknologi af produktudstyr m.v. eller ændringer i lovgivningen taler herfor.

Hvis der ved tæthedsprøvning, inspektion eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder, skal installationen efterses og udbedres af en autoriseret kloakmester eller VVS'er, jf. SBI-anvisning nr. 185 af 1997. Faxe Kommune skal straks underrettes om utætheder, skader og lignende samt om hvordan virksomheden vil udbedre utætheder mv.

Tilladelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

4 Offentliggørelse

Afgørelsen er den 24. marts 2025 offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside.

Afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, lokal Faxe, dnfaxe-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
- Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk, Faxe@friluftsradet.dk
- Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk
- Foreningen Natur, Miljø og plan i Faxe Kommune, Info@fnmp.dk
- Faxe Forsyning A/S post@faxeforsyning.dk

5 Spildevandsteknisk beskrivelse

Den spildevandstekniske beskrivelse bygger på virksomhedens oplysninger om spildevandsforholdene.

5.1 Virksomhedens oplysninger

Virksomhedens CVR nr.: 39410141

Virksomhedens P-nummer: 1023434527

Kontaktperson: Kenny Bjerre

Grundejer: Ejendomsselskabet ASF ApS

5.2 Beliggenhed

Virksomheden ligger på matr.nr. 1CÆ HASLEV BY, HASLEV, Houmannsvej 3, 4690 Haslev.

Virksomhedens beliggenhed fremgår af situationsplanen i bilag 2. Ejendommens kloakering ses på bilag 3.

5.3 Indretning og drift

Der er tale om et bosted med fælles industrikøkken, der servere mad dagligt. Køkkenets areal er 50 m².

Virksomheden forventer i gennemsnit at have 50 serveringer dagligt, og ca. 1800 kuverter pr. år.

Spildevandet, der tilsluttes anlægget, kommer fra 1 vaskekumme med vandlås, afløbsventil DN 20 R 3/4 og 1 opvaskemaskine. Virksomheden forventer at der årligt produceres 34,5 m³ processpildevand

Sanitært spildevand ledes til fælleskloakken.

5.3.1 Fedtudskiller

Der etableres en EasyClean ground fedtudskiller 4 l/s fra Kessel, med en volumen på 370 liter.

Fedtudskilleren er udført i PE og udstyret med alarm for lagtykkelse. Den er nedgravet og placeret udendørs (se lokation på bilag 3).

Slamfanget har en opsamlingskapacitet på 400 liter. Der etableres en SonicControl fra Kessel til måling af lagtykkelse, samt en SonicControl kontrolboks fra Kessel til overvågning af fedtlagets dybde i fedtudskilleren.

5.4 Spildevandets sammensætning

5.4.1 Processpildevand

Spildevandet forventes at indeholde animalsk fedt og olie fra madvarer. Derudover vil spildevandet indeholde vaske- rengøringsmidler og sæber. Temperaturen i tilløbet til udskilleren er ≤ 60 °C.

5.4.2 Rengørings-, affedtnings- og sæbeprodukter

Der benyttes rengøringsmidler og sæber ved opvask og rengøring i køkkenet. Der anvendes følgende rengørings-, affedtnings- og sæbeprodukter:

Tabel 2: 5.4.2 Rengørings-, affedtnings- og sæbeprodukter

Produktnavn	Årlig mængde
Topmatic Clean fra Ecolab (maskinopvaskemiddel)	0,65-1,8 g/L = 5-8 L/år

6 Spildevandsteknisk vurdering

6.1 Beliggenhed og planforhold

Bostedet ligger på matr.nr. 1CÆ HASLEV BY, HASLEV, Houmannsvej 3, 4690 Haslev.

Virksomheden er omfattet af kommunerammeplanramme H-BE2 der er udlagt til blandet bolig og erhvervsområde. Området er omfattet af lokalplan 500-80. I lokalplanen skal området, anvendes til at udvikle og sikre midtbyen som et varieret og mangfoldigt område med boliger, butikker, grønne områder, erhverv samt byliv og stationsby-atmosfære.

Det vurderes af virksomheden placering og etablering er i overensstemmelse med kommuneplan og lokalplan.

Virksomhedens processpildevand afledes via fælleskloak til Haslev Renseanlæg v/Faxe Forsyning.

6.2 Indretning og drift

Ejendomsselskabet ASF ApS driver et bosted med fælles industrikøkken, der serverer mad til beboere. Virksomhedens køkken er 50 m² og indrettet med underjordisk fedtudskilleranlæg.

Virksomheden forventer i gennemsnit at have 50 serveringer dagligt.

Der produceres processpildevand i forbindelse med vask af køkkenudstyr, opvaskemaskine, gulvvask, rengøring af overflader og opvask. Virksomheden forventer at der årligt produceres 34,5 m³ processpildevand.

Afløb fra virksomhedens køkken skal tilsluttes slamfang og fedtudskiller. Der stilles vilkår til indretning om etablering af fedtudskilleranlæg. For at beskytte kloaksystemet og renseanlægget stilles der vilkår om, at det skal være mulighed for udtagning af spildevandsprøver efter fedtudskilleren.

6.2.1 Fedtudskiller og slamfang

Virksomheden har indsendt en dimensioneringsberegning for fedtudskiller og slamfang. Beregningen fremgår nedenfor, samt af bilag 4.

Virksomheden har foretaget en dimensioneringsberegning for fedtudskiller og slamfang.

En fedtudskillers kapacitet afhænger af dens nominelle størrelse: $NS = Q_s \times f_t \times f_d \times f_r$, hvor

- NS er den beregnede nominelle størrelse af fedtudskilleren 3,03 [l/s]
- Q_s er den maksimale spildevandsstrøm i tilløb til udskilleren 2,33 [l/s]
- f_t er en temperaturfaktor for den maksimale temperatur i tilløb = 1
- f_d er en densitetsfaktor for densiteten af fedt/olie, der tilledes = 1
- f_r er en rengøringsmiddelfaktor for belastningen af rengøringsmiddel/sæbe = 1,3

Ansøger oplyser, at temperaturfaktoren (f_t) er 1 eftersom vandtemperaturen er ≤ 60 grader, at densitetsfaktoren (f_d) er 1 eftersom at densiteten af fedt/olie er $\leq 0,94$ g/cm³ og at rengøringsmiddelfaktor (f_r) er 1,3 eftersom der bruges rengøringsmiddel/sæbe.

$$NS = 2,33 \text{ l/s} \times 1 \times 1 \times 1,3 = 3,03 \text{ l/s}$$

Virksomheden etablerer en fedtudskiller med en nominel størrelse på 4 l/s. Det er derfor Faxe Kommunes vurdering, at den valgte fedtudskiller vil kunne håndtere den forventede mængde og sammensætning af spildevandet.

Før fedtudskilleren er der et sandfang på 400 liter. Der afledes processpildevand med olie-og fedtrester og rengøringsmidler fra opvaskemaskine og vask i køkkenet. Det er Faxe Kommunes vurdering, at sandfanget vil kunne håndtere den forventede mængde spildevand og sammensætning af spildevandet.

6.2.2 Tømning af fedtudskiller og slamfang

Virksomheden etablerer en fedtudskiller med et sandfang, der er placeret før udskilleranlægget. Der er tale om et industrikøkken med afløb fra opvaskemaskine og køkkenvask.

Fedtudskiller er dimensioneret til at håndtere den forventede mængde og sammensætning af spildevandet fra virksomheden. Slamfang og udskiller skal tømmes inden der opstår overløb eller uhygiejniske forhold.

Faxe Kommune stiller vilkår om, at fedtudskilleren og slamfang skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang om måneden eller efter leverandørens anvisning. Fedtindholdet i udskilleren må ikke overstige 75 % af udskillerens kapacitet. Efter tømning er virksomheden selv ansvarlig for efterfyldning af vand, hvis ikke andet er aftalt med tømningsevirkomheden.

Faxe Kommune har ikke en tømningsordning for fedtudskillere. Der stilles vilkår om, at tømning af fedtudskiller og slamfang skal foretages af en transportør/indsamler, der fremgår af affaldsregistret.

Fedt og slam skal afleveres til et godkendt modtageanlæg.

6.3 Spildevandets sammensætning

Processpildevandet forventes at indeholde fedt fra madrester, vand fra opvask af køkkenudstyr, animalsk fedt og olier, samt fortyndede rester af rengørings-, opvaske- og håndvaskemidler.

6.3.1 Olie/fedt

Spildevandet forventes at indeholde animalsk fedt og olie fra madvarer, som er biologisk nedbrydeligt.

6.3.2 Sæbe/vaskemiddel

Der er indsendt sikkerhedsdatablade på de anvendte opvaske-, håndvaske- og universalmidler der forventes anvendt.

Faxe Kommune stiller vilkår om, at virksomheden må anvende vaskemidler og rengøringsmidler der er miljømærket med svanen eller blomsten. Hvis der anvendes andre produkter, må de ikke indeholde A- eller B-stoffer. A og B-stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog forekomme, hvis de udgør mindre end 1 % af vaskemidlet og der ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer.

Virksomheden anvender Ecolab Topmatic Clean maskinopvaskemiddel, som er svanemærket.

6.4 Prøvetagning

Der er valgt at fastsætte grænseværdier for temperatur, olie/fedt og pH som følger Miljøstyrelsen vejledning for området "Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, nr. 2 – 2006", således kloaknettet er optimalt beskyttet. Desuden er temperaturen afgørende for om fedtudskilleren fungerer optimalt.

Der stilles vilkår om, at virksomheden på kommunens foranledning skal udtage en prøve. Prøven skal være repræsentativ og udtages fra en frit faldende vandstråle.

6.5 Egenkontrol

Fedtindholdet i udskilleren må ikke overskride 75 %. Der stilles vilkår om, at alarmen funktionstestes mindst 1 gang årligt.

Der er stillet vilkår om, at virksomheden skal føre driftsjournal over dato og kvittering for tømning af slamfang og fedtudskiller, dato for eftersyn og vedligeholdelse af slamfang, fedtudskiller og alarm, samt dato for overskridelse af fedtudskillerens maksimale opsamlingskapacitet på 75 %.

6.6 Natura 200 og bilag IV

Det fremgår af habitatbekendtgørelsen⁴, at der for alle planer og projekter skal foretages en vurdering af, hvorvidt den påtænkte plan eller projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000-områder, men som kan have en påvirkning ind i Natura 2000-området.

Det nærmeste Natura 2000-område nr. 161 "Søer ved Bregentved og Gisselfeld" er beliggende 2,5 km fra projektområdet.

Området er særligt blevet udpeget som fuglebeskyttelsesområde for, at beskytte de ynglende rørhøge i områdets søer. Derudover er to af søerne, Sø Torup Sø og Ulse Sø, desuden udpeget som habitatområde for naturtypen kransnålage-sø. Rørhøge yngler i områdets vådområder hvor der findes veludviklede rørskove. Derudover benytter de sig af de dyrkede marker, enge og græsarealer til at fouragerer.

Processpildevandet afledes til den offentlige fælleskloak, og dermed til Haslev Renseanlæg. Tilslutningen af processpildevandet vurderes ikke at have en negativ betydning for renseanlægget, eftersom vandet renses med fedtudskiller og desuden forventes at overholde renseanlæggets udledningskrav. Spildevandet vurderes således ikke at påvirke Natura2000 områderne.

Faxe Kommune har ingen viden om bilag IV-arter på virksomhedens ejendom. Virksomheden er placeret i Haslev by. Afledning af spildevand fra virksomheden, forventes ikke at påvirke bilag IV-arter.

6.7 Bemærkninger til udkast

Faxe Forsyning A/S og kloakmester René Christian Jørgensen havde ingen bemærkninger. Ejer, Kenny Bjerre, havde bemærkning til årlig mængde af opvaskemiddel.

6.8 Samlet vurdering

Faxe Kommune vurderer, at afledningens omfang og sammensætning er af en sådan karakter, at der kan gives tilladelse til afledning af processpildevand fra virksomheden, som beskrevet i den spildevandstekniske beskrivelse.

Processpildevand afledes til den offentlige fælleskloak og dermed til Haslev Renseanlæg. Den samlede vurdering er, at tilslutningen af processpildevandet ikke har en negativ betydning for renseanlægget, eftersom vandet renses med fedtudskiller og desuden forventes at overholde renseanlæggets udledningskrav.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Bilag 1 Klagevejledning

Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 21. april 2025.

De klageberettigede er:

- Ansøger.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af hjemmesiden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på hjemmesiderne borger.dk og virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Gebyret betales tilbage, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.


Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 24. september 2025, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.

Bilag 2 Situationsplan

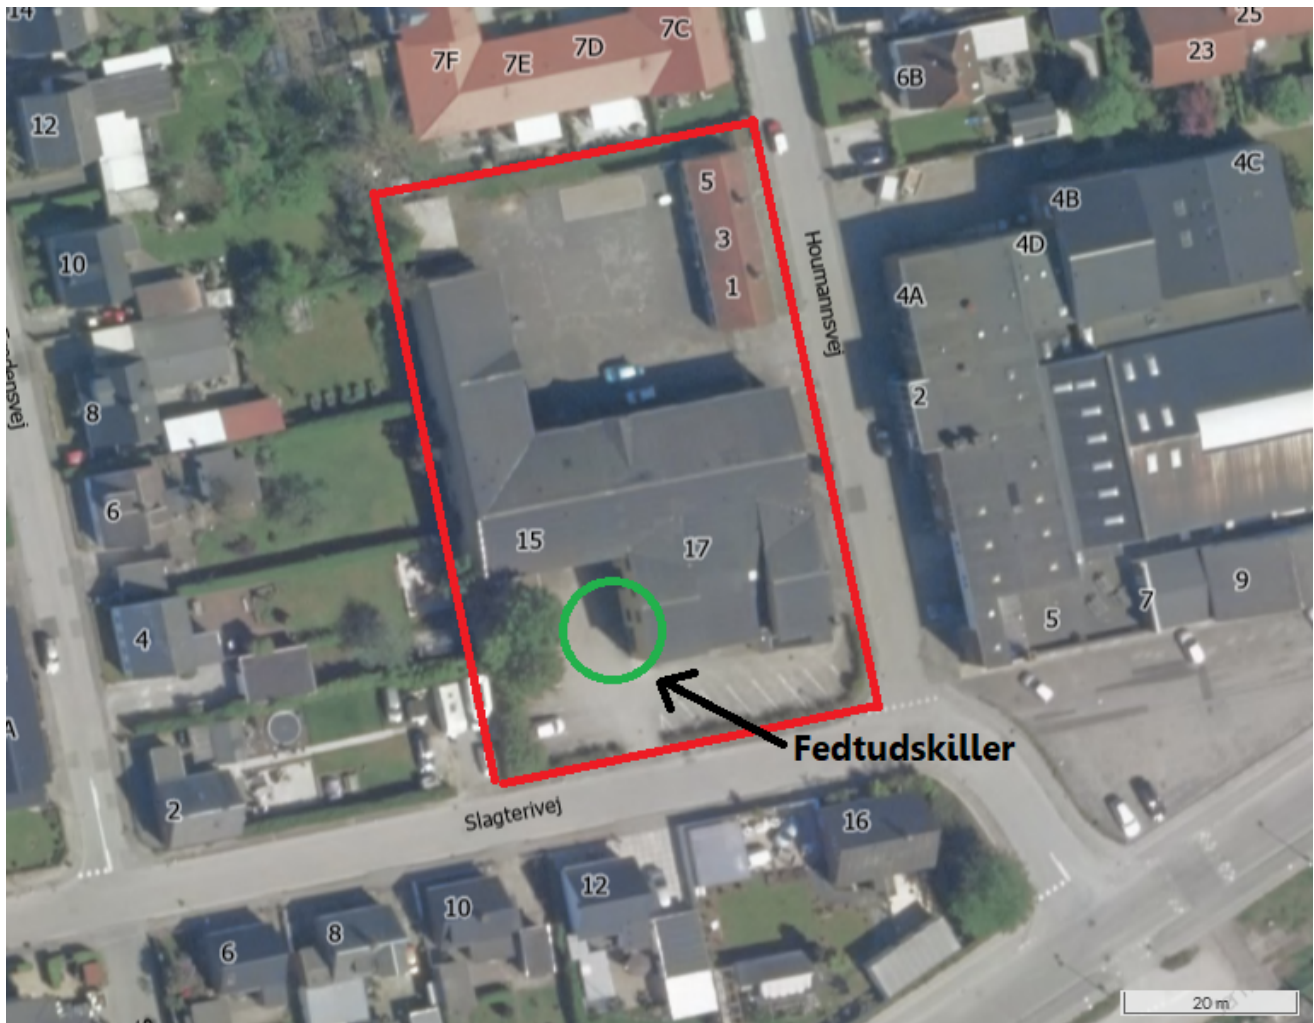

Bilag 3 Kloaktegning

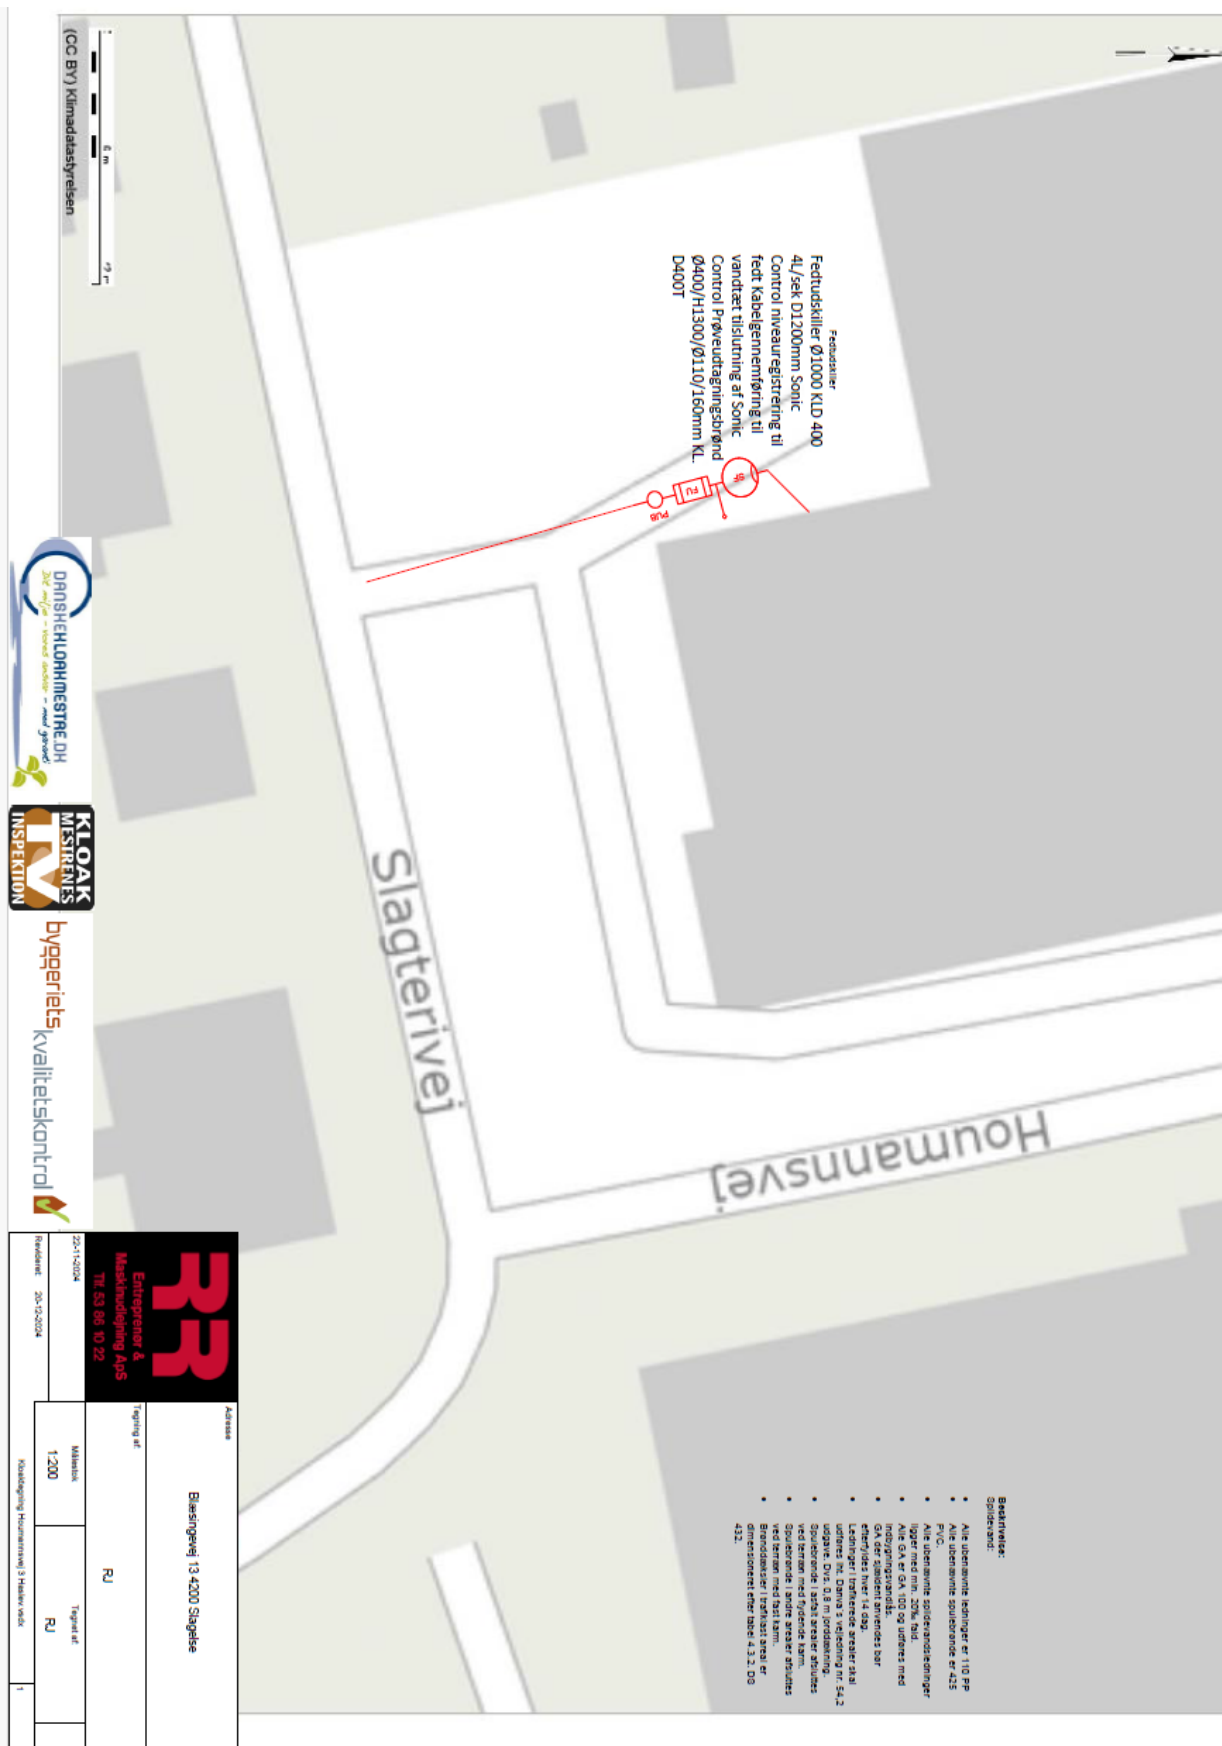

Bilag 4 Virksomhedens dimensionering af fedtudskilleren

Virksomheden har foretaget en dimensioneringsberegning for fedtudskiller og slamfang.

En fedtudskillers kapacitet afhænger af dens nominelle størrelse: $NS = Q_s \times f_t \times f_d \times f_r$, hvor

- NS er den beregnede nominelle størrelse af fedtudskilleren 3,03 [l/s]
- Q_s er den maksimale spildevandsstrøm i tilløb til udskilleren 2,33 [l/s]
- f_t er en temperaturfaktor for den maksimale temperatur i tilløb = 1
- f_d er en densitetsfaktor for densiteten af fedt/olie, der tilledes = 1
- f_r er en rengøringsmiddelfaktor for belastningen af rengøringsmiddels/sæbe = 1,3

$$NS = 2,33 \text{ l/s} \times 1 \times 1 \times 1,3 = 3,03 \text{ l/s}$$