



Dato: 1. april 2025

Afdeling:
Natur & Miljø

Sagsbehandler:
Anna Cathrine Præstegaard

Sagsnummer:
09.30.09-K08-4-24

Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads til offentlig kloak

Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
samt vilkår for

Compass Logistik A/S
Finlandsgade 10
4690 Haslev

Center for Plan & Miljø
1. april 2025

Indhold

1. INDLEDNING	3
2. BAGGRUND	3
3. VILKÅR	4
3.1. GENERELLE VILKÅR	4
3.2. INDRETNING	4
3.3. DRIFT	4
3.4. GRÆNSEVÆRDIER	5
3.5. TILSYN OG KONTROL	5
4. GENERELLE OPLYSNINGER	6
5. OFFENTLIGGØRELSE	7
6. SPILDEVANDSTEKNISK BESKRIVELSE	8
6.1. VIRKSOMHEDENS OPLYSNINGER	8
6.2. BELIGGENHED	8
6.3. INDRETNING OG DRIFT	8
6.4. SPILDEVANDETS SAMMENSÆTNING	8
7. SPILDEVANDSTEKNISK VURDERING	9
7.1. BELIGGENHED OG PLANFORHOLD	9
7.2. INDRETNING OG DRIFT	9
7.3. OLIEUDSKILLER OG SANDFANG	9
7.4. TØMNING AF OLIEUDSKILLER OG SANDFANG	10
7.5. SPILDEVANDETS SAMMENSÆTNING	10
7.6. KRAVVÆRDIER, PRØVETAGNING OG EGENKONTROL	11
7.7. NATURA2000 OG BILAG IV	11
7.8. BEMÆRKNINGER TIL UDCAST	12
7.9. SAMLET VURDERING	12
8. KLAGEVEJLEDNING	13
BILAG 1 SITUATIONSPLAN	14
BILAG 2 KLOAKTEGNING	15

1. Indledning

Faxe Kommune giver hermed tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ § 28, stk. 3, til afledning af spildevand fra vaskeplads hos Compass Logistik A/S, Finlandsgade 10, 4690 Haslev, til den offentlige spildevandsledning som ansøgt.

Virksomhedens øvrige aktiviteter reguleres efter autoværkstedsbekendtgørelsen².

Tilladelsen til tilslutning af spildevand til den offentlige spildevandsledning kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, se klagevejledning i afsnit 8. Klagefristen er **den 29. april 2025**.

Hvis ikke tilladelsen er udnyttet senest 3 år efter den er meddelt, bortfalder den.

Udkast til tilslutningstilladelsen har været til udtalelse hos:

- Compass Logistik A/S
- Faxe Forsyning A/S
- Logistik Group ApS
- Kloakmester Jens Ove Vestergaard

De fremsendte oplysninger er sammenfattet i den spildevandstekniske beskrivelse.

2. Baggrund

Faxe Kommune har den 31. oktober 2024 modtaget en ansøgning om tilslutning af spildevand fra vaskeplads, til den offentlige spildevandsledning for Compass Logistik A/S på matr.nr. 4S TROELSTRUP BY, HASLEV, Finlandsgade 10, 4690 Haslev.

Der etableres en 50 m² overdækket og udendørs vaskeplads, til vask af ejers lastbiler. Spildevand fra vaskepladsen ledes via sandfang og olieudskiller til den offentlige spildevandsledning i Finlandsgade. Der forventes ca. 10 vask om ugen.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse

² Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

3. Vilkår

På baggrund af det foreliggende materiale giver Faxe Kommune hermed tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskepladsen til den offentlige spildevandsledning på følgende vilkår:

3.1. Generelle vilkår

1. Tilladelsen omfatter afledning af følgende typer spildevand fra virksomheden:
 - a. Spildevand fra udendørs, overdækket vaskeplads
2. Et eksemplar af tilladelsen samt en opdateret kloakplan skal findes på adressen og være kendt af den driftsansvarlige.
3. Efter arbejdets udførelse skal der fremsendes en færdigmelding af kloakarbejdet, samt en opdateret kloakplan til Center for Plan og Miljø, Faxe Kommune.

3.2. Indretning

4. Vaskepladsen skal have tæt belægning og fald mod afløb.

Ved tæt belægning forstås en belægning, som i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som tilledes vaskepladsen. Asfalt betragtes som tæt belægning.

5. Vaskepladsen skal være overdækket.
6. Vaskepladsen skal indrettes således, at der ikke kan tilledes overfladevand fra de omkringliggende arealer.
7. Afledning af spildevand skal ske gennem egnet sandfang og egnet klasse 1 olieudskiller til den kommunale spildevandsledning.

Udskilleren skal have en nominel størrelse på 10 l/s.

8. Rengøring- og vaskemidler skal opbevares så der ikke ledes spild til afløb.
9. Virksomheden skal inden ibrugtagning lade udføre en tæthedskontrol af det samlede afløbssystem fra vaskeplads til og med olieudskilleren. Tæthedskontrollen af olieudskilleren skal foretages efter den anbefalede metode i Teknologisk Instituts Rørcenter-anvisning med prøvetid på min. 1 time (Rørcenter-anvisning 006, kapitel 10). Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet udbedres, og der skal inden ibrugtagning gennemføres en ny tæthedsprøvning, der viser at olieudskilleranlægget er tæt.
10. Sanitært spildevand må ikke ledes gennem sandfang og olie-/benzinudskiller.
11. Efter olieudskillersystemet og forinden tilledning af sanitært spildevand, skal der etableres en prøveudtagningsbrønd til udtagelse af spildevandsprøver.
12. Olieudskilleren skal være indrettet med koalescensudskiller, alarm for lav væskestand og lagtykkelse, samt automatisk lukkeanordning.

3.3. Drift

13. Virksomheden må ikke anvende vaskemidler eller rengøringsmidler, der indeholder A- eller B-stoffer. A og B-stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog forekomme, hvis de udgør mindre end 1 % af vaskemidlet og der ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer.

14. Drift og tømning af olieudskiller og sandfang, skal ske i overensstemmelse med følgende:

- Olieudskiller og sandfang skal tømmes efter behov, dog mindst en gang om året.
- Sandfang skal senest tømmes og bundsuges, når 50 % af slamvolumen er fyldt op.
- Hvis lagtykkelsen af det bundfældede materiale i olieudskilleren overstiger 10 cm skal det fjernes.
- Udskillere skal senest tømmes og bundsuges, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller.
- Efter tømning skal olieudskilleren fyldes med vand.
- Når olieudskilleren tømmes og bundsuges, skal der foretages inspektion af udskillere for synlige fejl og mangler. Inspektionen skal dog foretages efter mindst 5 år.
- Før tømning af olieudskiller skal koalescensfiltre og lignende optages, renses og inspiceres for defekter.
- Der skal foretages en funktionstest af alarmer mindst 1 gang årligt.
- Tømning af sandfanget skal foretages af en transportør/indsamler, der fremgår af affaldsregistret. Sand og slam skal afleveres til et godkendt modtageanlæg.

15. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i anlægget (sandfang, olieudskiller, rørledninger eller alarmer), skal disse udbedres af en autoriseret kloakmester, jf. SBI-anvisning nr. 185 af 1997. Faxe Kommune skal straks underrettes om utætheder, skader og lignende samt om hvordan virksomheden vil udbedre utætheder mv.

3.4. Grænseværdier

16. Spildevandet fra vaskepladsen må ikke overskride grænseværdierne i tabel 1.

Tabel 1: Grænseværdier for afledning af spildevand til kloak

Parameter	(Kravværdi) ³
pH	6,5 – 9,0
Temperatur	50 °C
Suspenderet stof	500 mg/l
Kobber (Cu)	500 µg/l
Cadmium (Cd)	3 µg/l
Bly (Pb)	100 µg/l
Zink (Zn)	3000 µg/l
DEHP	87 µg/l
Mineralsk olie	20 mg/l

Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger⁴

Analysemetoder for mineralsk olie er: DS/EN ISO 9377-2:2001

3.5. Tilsyn og kontrol

17. Til kontrol af, at grænseværdierne overholdes, skal virksomheden hvert år lade udtage en repræsentativ stikprøve fra anlægget. Stikprøven skal udtages ved spidsbelastning. Spildevandet skal analyseres for de parametre, der fremgår af tabel 1.

18. Alle spildevandsprøver skal udtages og analyseres af et af akkrediteret laboratorium/firma i henhold til miljøkvalitetsbekendtgørelsen.

³ Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006. Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

⁴ Bekendtgørelse nr. 811 af 19. juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger

Analyseresultatet skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at virksomheden har modtaget analyseresultaterne.

19. Prøvetagning må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af sandfang og olieudskiller.
20. Hvis en grænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de paramenter, hvor grænseværdierne er overskredet.

Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdierne er overholdt, anses vilkår 17 for overholdt.

Hvis den supplerende prøve viser overskridelser af grænseværdierne skal virksomheden umiddelbart underrette Faxe Kommune og senest en måned efter fremsende en redegørelse til kommunen, som forklarer overskridelsen. Redegørelsen skal også indeholde en handleplan for nedbringelsen af belastningen.

21. Hvis en grænseværdi i vilkår 17 er overholdt i to på hinanden følgende år, kan virksomheden efter aftale med Faxe Kommune stoppe egenkontrollen.

Tilsynsmyndigheden kan dog på forlangende (ved begrundet mistanke) kræve, at der udtages prøver af spildevandet for, at kunne belyse spildevandsforholdene fra virksomheden, dog højst 2 gange om året.

22. Udgifter til prøvetagning samt evt. tæthedsprøvning afholdes af virksomheden.

23. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende:

- a. Antal vaskede biler/år
- b. Det årlige vand- og sæbeforbrug
- c. Inspektion af sand og olieudskiller, samt tidspunkt for tømning
- d. Funktionsprøvning af lagtykkelsesalarmer
- e. Rensning og udskiftning af koalescensfilter
- f. Datablade for vaskemidler
- g. Evt. fejl/mangler og udførte reparationer med relation til funktion af olieudskilleranlægget.

Oplysningerne skal forvises Faxe Kommune på forlangende og opbevares i 5 år.

4. Generelle oplysninger

Olie-/benzinudskiller skal, jf. erhvervsaffaldsregulativet⁵ være tilmeldt den obligatoriske kommunale tømningsordning, som gælder for olie- og benzinudskilleranlæg i Faxe Kommune. Ønskes fritagelse fra tømningsordningen skal der søges dispensation i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsens⁶ § 13 stk.1.

Hvis spildevandsproduktionen ændres i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Faxe Kommune. Det gælder f.eks. ved indførelse af nye anlægstyper, vaskemetoder, ændret forbrug af kemikalier, som ikke overholder kravene i vilkår 17, ændring af virksomhedens spildevandssystem mv.

⁵ Regulativ for erhvervsaffald i Faxe Kommune af 8. februar 2023.

⁶ Bekendtgørelse nr. 539 af 28. maj 2024 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Faxe Kommune kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i nærværende tilslutningstilladelse, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige i forhold til recipient, drift af renseanlæg, eller ændringer i renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive varslet og efter høring meddelt som påbud.

Tilladelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Ved driftsuheld eller spild, der kan have betydning for regn- og spildevandsafledningen, skal Haslev Renseanlæg v/Faxe Forsyning A/S, straks underrettes på telefon 20 23 42 07. Efterfølgende orienteres Faxe Kommune på 56 20 30 00.

Ved ejerskifte eller ophør af virksomheden, skal tilsynsmyndigheden underrettes så snart dette forhold er kendt og helst 4 uger før ophør/ejerskifte.

5. Offentliggørelse

Afgørelsen er den 1. april 2025 offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside og DMA-portalen⁷.

Afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, lokal Faxe, dnfaxe-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
- Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk, Faxe@friluftsradet.dk
- Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk
- Foreningen Natur, Miljø og plan i Faxe Kommune, Info@fnmp.dk

⁷ <https://dma.mst.dk>

6. Spildevandsteknisk beskrivelse

Den spildevandstekniske beskrivelse bygger på virksomhedens oplysninger om spildevandsforholdene.

6.1. Virksomhedens oplysninger

Virksomhedens CVR nr.: 40323910
Virksomhedens P-nummer: 1024481219
Kontaktperson: Jens Ove Vestergaard
Grundejer: Logistik Group ApS

6.2. Beliggenhed

Virksomheden ligger på Finlandsgade 10, 4690 Haslev, matr.nr. 4s.

Virksomhedens beliggenhed fremgår af situationsplanen i bilag 1. Ejendommens kloakering ses på bilag 2.

6.3. Indretning og drift

Der etableres en 50 m² udendørs vaskeplads, til vask af virksomhedens lastbiler. Vaskepladsen støbes i beton, og overdækkes. På vaskepladsen anvendes 1 stk. højtryksrenser.

Dern maksimale spildevandstrøm ved vask er 3 liter/s.

Det forventede vandforbrug er ca. 200 m³/år. Der forventes ca. 10 vask pr. uge.

Der anvendes koldt vand og autoshampoo (Auto Glanz Trade Shampoo fra Valet Plus).

Sandfang og olieudskiller

Der etableres en Water Care koalescensudskiller på 3205 (3,205 m³), med en opsamlingskapacitet på 1800 liter (1,8 m³), og en nominel størrelse på 10 l/s.

Før olieudskilleren etableres et 2.500 liter sandfang. Efter olieudskilleren etableres der en prøvetagningsbrønd fra Water Care.

Olieudskilleren udstyres med en Water Care olie-/fedtalarm.

6.4. Spildevandets sammensætning

Tilslutningstilladelsen vedrører tilslutning af processpildevand fra udendørs vaskeplads til offentlig spildevandsledning.

Tilladelsen omfatter ikke afledning af sanitært spildevand og tag- og overfladevand fra omkringliggende arealer.

Processpildevand

Processpildevandet forventes at indeholde olierester, tungmetaller, DEHP (ftalater) og sæberester, samt suspenderet stof fra vask af lastbiler.

Rengørings-, affedtnings- og sæbeprodukter

Virksomheden anvender Auto Glanz Trade Shampoo fra Valet Plus til vask af lastbiler.

7 Spildevandsteknisk vurdering

7.1 Beliggenhed og planforhold

Virksomheden ligger i et område, der i kommunerammeplan er udlagt til erhverv (H-E4). Området er omfattet af lokalplan 25, udlagt til erhvervsvirksomheder, der ikke er særligt forurenende eller forureningsfølsomme lignende dem, der nu er i området, (værkstedsfunktioner, fremstillingsvirksomheder, handel, udstilling, lager, offentlige formål og undervisning med værksteder). Der må ikke opføres nye boliger i området, undtagen hvis det dokumenteres, at disse er nødvendige for virksomhedens drift.

Virksomhedens processpildevand afledes til Haslev Renseanlæg v/Faxe Forsyning.

Grunden er kortlagt som V1 jordforurening, og projektet kræver derfor en tilladelse efter §8 i jordforureningsloven.

Ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, men uden for nitratfølsomt område, indvindingsopland og BNBO. Der er ingen brønde eller borer på ejendommen. Nærmeste boring ligger 100 meter sydvest for matriklen og er en miljøboring (b-boring).

7.2 Indretning og drift

For at beskytte jord og grundvand samt sikre kontrolleret afledning, stilles der vilkår om, at vaskepladsen skal have tæt belægning og fald mod afløb.

For at begrænse mængden af afledt vand fra vaskepladsen og hermed belastningen af olieudskilleren, stilles der vilkår om, at vaskepladsen skal indrettes således, at der ikke kan tilledes overfladevand fra de omkringliggende arealer. Derudover stilles der vilkår om, at vaskepladsen skal overdækkes, for at undgå regnvand i spildevandsledningen.

For at det er muligt at udtage en repræsentativ prøve af spildevandet, stilles der vilkår om, at der efter olieudskilleren skal etableres en prøvetagningsbrønd.

7.3 Olieudskiller og sandfang

Faxe Kommune har foretaget en dimensioneringsberegning for olieudskiller og sandfang.

Olieudskiller

Ifølge DS/EN 858-2: 2001 og vejledning fra Teknologisk Institut fra 2004, afhænger olieudskillerens kapacitet af dens nominelle størrelse: $NS = (Q_r + f_x \times Q_s) \times f_d$, hvor

- NS er udskillerens nominelle størrelse
- Q_r er regnvandsstrøm = $0,018 \text{ l/s} \times 1 \times 50 \text{ m}^2 = 0,9 \text{ (l/s)}$
- f_x er emulsionsfaktor = 2
- Q_s er den maksimale spildevandsstrøm i tilløb til udskilleren = 2 (l/s)
- f_d er en densitetsfaktor for densiteten af olien, der skal tilbageholdes = 1,5

$$NS = (0,9 \text{ l/s} + 2 \times 2) \times 1,5 = 7,35 \text{ l/s}$$

Beregningerne viser en dimensionsgivende spildevandsmængde på 7,35 l/s. Der stilles i tilladelsen vilkår om, at processpildevand skal ledes gennem klasse 1 olieudskiller. Udskilleren skal dimensioneres efter en dimensionsgivende spildevandsmængde på 7,35 l/s.

Virksomheden har i ansøgningen oplyst, at der etableres en olieudskiller med en opsamlingskapacitet på 1800 liter (1,8 m³), og nominel størrelse på 10 l/s. Olieudskilleren er en klasse 1 udskiller med koalescens.

Ud fra ovenstående vurderes det, at der etableres en olieudskiller i overensstemmelse med dimensionsberegningerne.

I henhold til spildevandsvejledningen⁸ bør nyetableringer af olieudskillere indrettes med alarm for lagtykkelse og lav væskestand. Der stilles derfor vilkår om, at olieudskilleren indrettes med alarm. Lagtykkelsesalarmen skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet.

På vaskepladsen anvendes der højtryksrensere, hvilke kan medføre emulgering af olien. For at forbedre separeringen i olieudskilleren, stilles der vilkår om, at olieudskilleren etableres med koalescensfilter.

Sandfang

Sandfanget størrelse beregnes ud fra udskillerens nominelle størrelse. Belastningen vurderes til ringe. Det fremgår af ansøgningen, at sandfanget har en størrelse på 2500 liter.

På baggrund af ovenstående, vurderes det at sandfanget er dimensioneret korrekt i forhold til den forventede aktivitet og belastning.

7.4 Tømning af olieudskiller og sandfang

Olie-/benzinudskilleren skal jf. affaldsaktørbekendtgørelsen være tilmeldt den kommunale tømningsordning. Alternativt skal der søges om fritagelse fra tømningsordningen.

Der fastsættes vilkår om, at olieudskilleren skal tømmes for olie efter behov, dog minimum en gang om året, jf. Erhvervsaffaldsregulativet.

Der stilles vilkår om, at sandfanget tømmes efter behov, dog minimum 1 gang årligt. Sandfang skal dog senest tømmes og bundsuges, når 50 % af slamvolumen er fyldt op.

Der stilles vilkår om, at tømning af sandfanget skal foretages af en transportør/indsamler, der fremgår af affaldsregistret. Sand og slam skal afleveres til et godkendt modtageanlæg.

7.5 Spildevandets sammensætning

Tilslutningstilladelsen vedrører tilslutning af processpildevand fra udendørs vaskeplads til offentlig spildevandsledning. Tilladelsen omfatter ikke afledning af sanitært spildevand og tag- og overfladevand fra omkringliggende arealer.

Processpildevand

Processpildevandet forventes at indeholde olierester, tungmetaller, DEHP (ftalater) og sæberester, samt suspenderet stof fra vask af lastbiler.

De fleste mineralske olier har egenskaber (A-stoffer), der gør dem uønskede i spildevandssystemet. I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart er mulighed for substitution, vil man derfor ofte søge at begrænse afledningen af disse stoffer mest muligt, blandt andet ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Således vil en korrekt dimensionering af sandfang og olieudskilleranlæg være af stor betydning for begrænsningen af forureningen.

⁸ Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006. Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

Alle afledninger af tungmetaller skal som udgangspunkt begrænses efter bedste tilgængelige teknik. Herefter skal man sikre sig, at vand- og jordkvalitetskravene kan forventes opfyldt.

DEHP er en ftalat der kommer fra PVC-komponenter på bilerne. DEHP er problematisk i forhold til jord- og slamkvalitet.

Ved vask af lastbiler forventes der en afledning af sand, grus, jord og lignende. Det meste forventes opsamlet i sandfanget. Der kan dog stadig være suspenderet stof, der løber videre.

Der er i tilladelsen vilkår om, at virksomheden ikke må anvende vaskemidler eller rengøringsmidler, der indeholder A- eller B-stoffer. A og B-stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog forekomme, hvis de udgør mindre end 1 % af vaskemidlet og der ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer. Der må ikke ledes miljøskadelige stoffer til hovedafløbssystemet. Det kan dog ikke undgås, at vaskemidler indeholder mindre mængder konserveringsmidler, som på grund af deres tilsigtede virkning er A- eller B-mærket.

Virksomheden anvender Auto Glanz Trade Shampoo fra Valet Plus til vask af lastbiler. Produktet er biologisk nedbrydeligt og ph-neutralt.

For at beskytte olieudskillere og kloaksystemet, stilles der vilkår om, at alle kemiske stoffer/sæbeprødningsmidler skal være placeret, således at der ikke ledes spild til afløb, f.eks. på en spildevandbakke. Opbevaringen skal være beskyttet mod vejrlig.

7.6 Kravværdier, prøvetagning og egenkontrol

På baggrund af ovenstående, stilles der i tilladelsen vilkår om hvilke kravværdier for pH, temperatur, suspenderet stof, tungmetaller, DEHP og mineralsk olie, spildevandet skal overholde, i henhold til spildevandsvejledningen og Miljøstyrelsen paradigme for bilvaskehaller og vaskepladser⁹.

For at en karakterisering af spildevandet, samt kontrollere at grænseværdierne overholdes, stilles der vilkår om, at virksomheden hvert år skal udtage en repræsentativ stikprøve fra anlægget, til analyse for de parametre, der fremgår af tabel 1.

Der stilles vilkår om hvem og hvordan prøverne skal udtages og analyseres. Endvidere stilles der vilkår om, hvordan virksomheden skal forholde sig ved overskridelse af grænseværdierne.

Hvis grænseværdierne er overholdt i to på hinanden følgende år, kan virksomheden efter aftale med Faxe Kommune stoppe egenkontrollen. Tilsynsmyndigheden kan dog fortsat på forlangende kræve, at der udtages prøver af spildevandet for at kunne belyse spildevandsforholdene fra virksomheden, dog højst 1 gang om året. Der stilles vilkår herom.

Der stilles vilkår om, at virksomheden skal føre driftsjournal, der dokumenterer virksomhedens egenkontrol. Oplysningerne skal forvises Faxe Kommune på forlangende og opbevares i 5 år.

7.7 Natura2000 og bilag IV

Det fremgår af habitatbekendtgørelsen¹⁰, at der for alle planer og projekter skal foretages en vurdering af, hvorvidt den påtænkte plan eller projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000-områder, men som kan have en påvirkning ind i Natura 2000-området.

⁹ Miljøstyrelsens vejledning nr. 42/2020. Paradigmer for tilslutningstilladelser af spildevand til spildevandskloak for bilvaskehaller og vaskepladser.

¹⁰ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Det nærmeste Natura 2000-område nr. 161 "Søer ved Bregentved og Gisselfeld" er beliggende 3,5 km fra virksomheden.

Området er særligt blevet udpeget som fuglebeskyttelsesområde for, at beskytte de ynglende rørhøge i områdets søer. Derudover er to af søerne, Sø Torup Sø og Ulse Sø, desuden udpeget som habitatområde for naturtypen kransnålalge-sø. Rørhøge yngler i områdets vådområder hvor der findes veludviklede rørskove. Derudover benytter de sig af de dyrkede marker, enge og græsarealer til at fouragerer.

Vandet fra vaskepladsen ledes til Haslev Renseanlæg, der leder til Gilles Bæk, og videre ud i Sus, som er en del af Natura 2000-område nr. 194 "Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen".

Vandet fra vaskepladsen ledes via sandfang og olieudskiller, og renses derefter på Haslev Renseanlæg. Mængden af rensset spildevand der ledes ud i Gilles Bæk ændres ikke markant. Det vurderes derfor at vaskepladsen ikke vil påvirke nogle Natura2000 områder.

Der er ikke registreret § 3-beskyttet natur i umiddelbar nærhed af den nye vaskeplads. Det nærmeste §3-beskyttet område ligger 500 m nord for vaskepladsen.

Der er ikke nogen kendte registreringer af bilag IV arter i nærheden af den nye vaskeplads. Selve ejendommen vurderes ikke, at indeholde egnede yngle- eller rasteområder for Bilag IV-arter, da den ligger i et industrikvarter og er befæstet.

7.8 Bemærkninger til udkast

Virksomheden havde bemærkninger til vaskepladsens lokation på adressen. Den rigtige lokation er nu blevet indtegnet på bilag 1. Dette har dog ikke nogen betydning for tilladelsen.

7.9 Samlet vurdering

Faxe Kommune vurderer, at afledningens omfang og sammensætning er af en sådan karakter, at der kan gives tilladelse til afledning af processpildevand fra virksomheden, som beskrevet i den spildevandstekniske beskrivelse. Spildevandet forventes ikke at påvirke renseanlægget udledningskrav.

8 Klagevejledning

Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 29. april 2025.

De klageberettigede er:

- Ansøger.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af hjemmesiden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på hjemmesiderne borger.dk og virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.


Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 1. oktober 2025, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.

Bilag 1 Situationsplan



Bilag 2 Kloaktegning

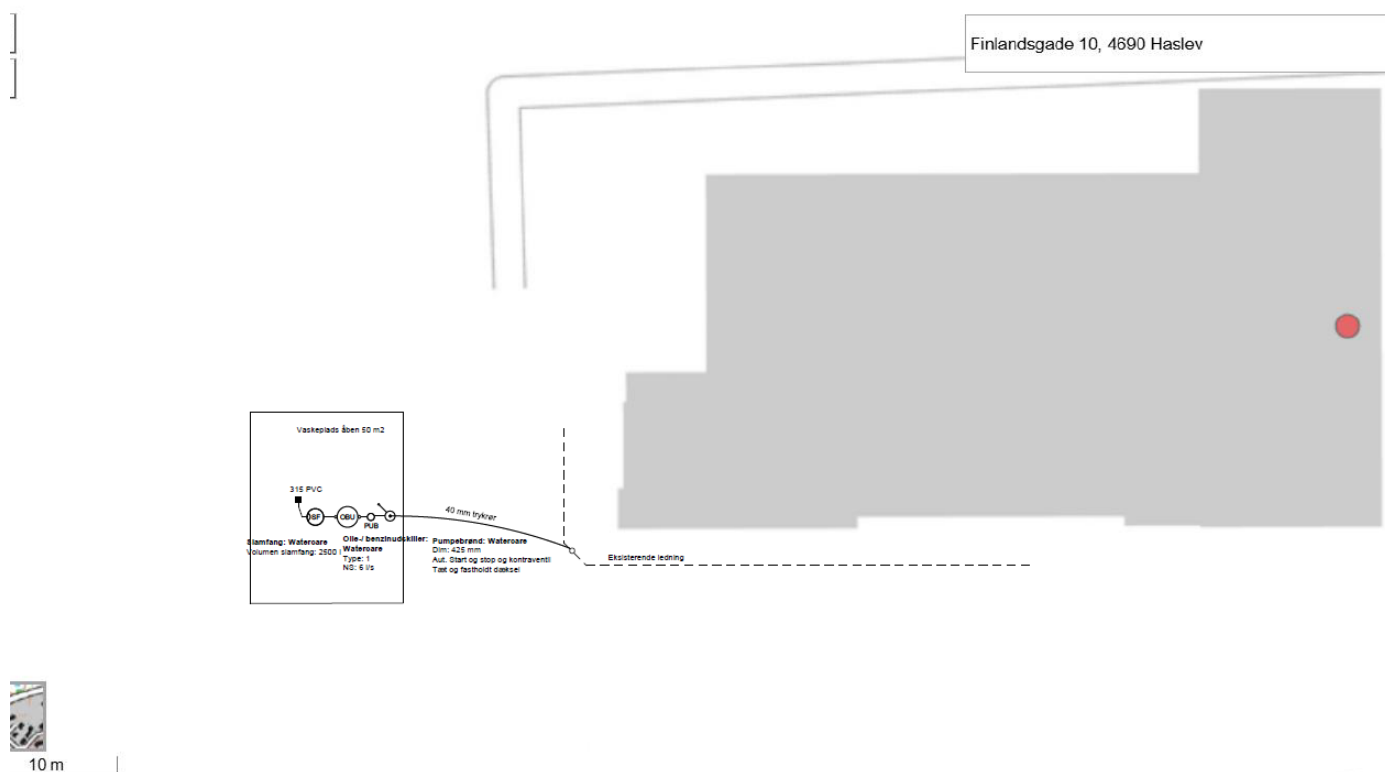

Bilag 3 Dimensionering af olieudskiller

Ifølge DS/EN 858-2: 2001 og vejledning fra Teknologisk Institut fra 2004, afhænger olieudskillerens kapacitet af dens nominelle størrelse: $NS = (Q_r + f_x \times Q_s) \times f_d$, hvor

- NS er udskillerens nominelle størrelse
- Q_r er regnvandsstrøm = $0,018 \text{ l/s} \times 1 \times 50 \text{ m}^2 = 0,9 \text{ (l/s)}$
- f_x er emulsionsfaktor = 2
- Q_s er den maksimale spildevandsstrøm i tilløb til udskilleren = 2 (l/s)
- f_d er en densitetsfaktor for densiteten af olien, der skal tilbageholdes = 1,5

$$NS = (0,9 \text{ l/s} + 2 \times 2) \times 1,5 = 7,35 \text{ l/s}$$