



FAXE VANDFORSYNING A/S
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Postadresse:
Natur, Miljø & Klima
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56203000

Kontoradresse:
Natur, Miljø & Klima
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Direkte telefon 56203017
www.faxekommune.dk

Dato: 17. oktober 2025

Sagsnummer:
13.02.01-G01-3-24

Tilladelse til etablering af to A-boringer (vandindvinding) samt foreløbig tilladelse til indvinding af 50 000 m³/år og tidsbegrænset udledningstilladelse – Faxe Vandforsyning

Faxe Vandforsyning har den 23. april 2025 fremsendt ansøgning om tilladelse til etablering af to prøveboringer, for at etablere en ny kildeplads med maksimal to indvindingsboringer i området.

Ansøgeren ønsker at etablere to ny indvindingsboringer for at fordele indvindingen fra fire til seks boringer og dermed øge forsyningssikkerheden.

Beliggenhed: Matr. nr. 1a og 1b, Haslev Orned, Haslev

Tidsfrist: Tilladelsen meddeles for et tidsrum på 2 år


Der bliver også etableret 6 korte monitoringsboringer (B-boringer) til monitoring af det terrænnære grundvandsspejl før og under prøvepumpningen. Disse er anmeldt særskilt og kræver ikke tilladelse.

Placeringerne for boringerne fremgår af figur 1 og figur 2.


Du bør bruge Digital Post eller sende/aflevere et fysisk brev, hvis du vil skrive til os. Sådan beskytter du bedst dine oplysninger.

Dine personoplysninger passer vi godt på! Du kan læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har på www.faxekommune.dk.

Figur 1: Oversigtskort med ønskede borings placering for indvindingsboringerne

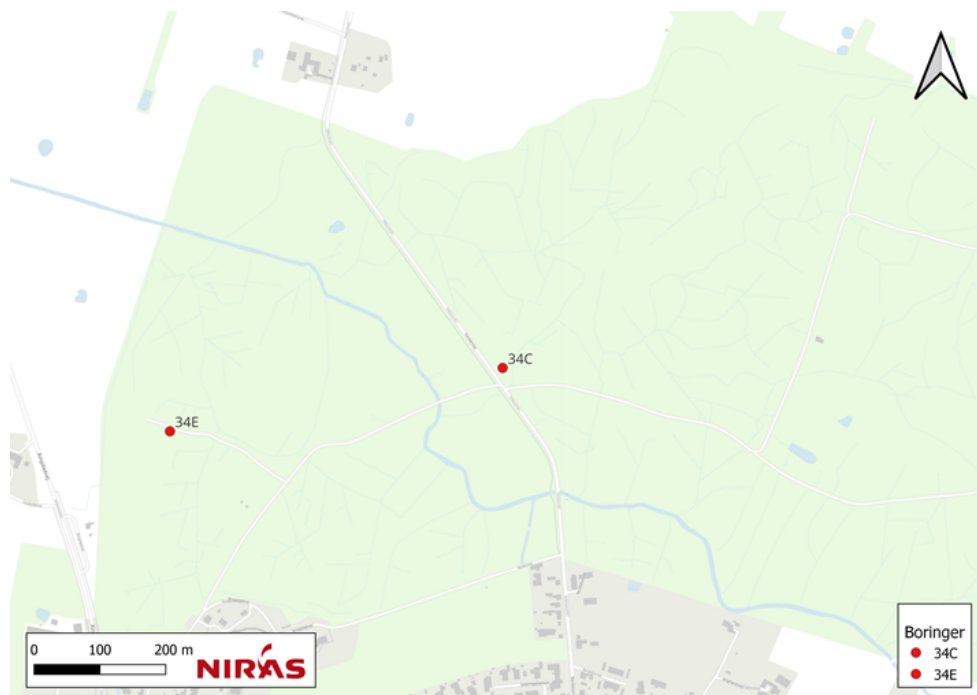

Figur 2: Planlagte placeringer af borerne inkl. monitoringsboringer

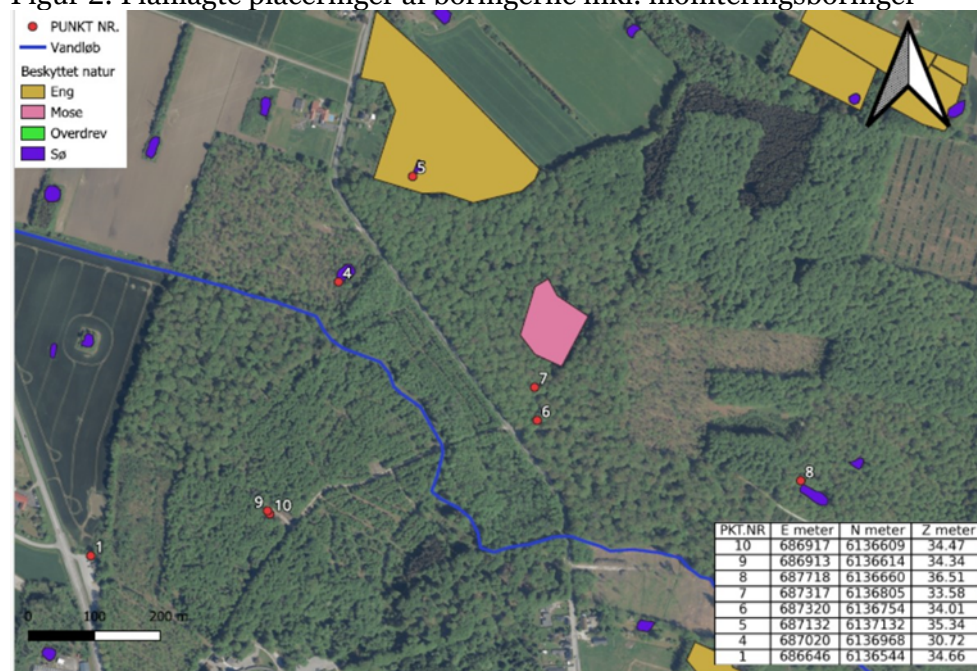

Prøveboringer til indvinding har placering 9 og 6.

Afgørelse

På baggrund af vurdering af ansøgningen, samt i øvrigt foreliggende oplysninger i sagen, giver Faxe Kommune hermed Faxe Vandforsyning tilladelse til:

1. Etablering af 2 indvindingsboringer med formål til at etablere en ny kildeplads for Faxe Vandforsyning nord for Haslev på matrikel nr. 1a og 1b, Haslev Orned, Haslev
2. Foreløbig indvindingstilladelse til ren- og prøvepumpningen af borerne med maks. 25.000 m³/år per boring
3. Tidsbegrænset tilladelse til at udlede oppumpet grundvand til Ørnedbækken via skovegrøfter.

Tilladelse til etablering af boringen samt foreløbig indvindingstilladelse meddeles efter vandforsyningslovens¹ §§ 20 og 21. Tilladelse til udledning af ren- og prøvepumpningsvand meddeles efter miljøbeskyttelseslovens² §28.

Vilkårene for tilladelsen er beskrevet på de følgende sider.

Særlige vilkår

Boringerne er placeret i fredskov og må først etableres, når der foreligger en godkendelse af placeringen fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Etablering af ledninger i fredskov kræver ligeledes en tilladelse efter skovloven³ fra SGAV.

Vilkår

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Formål

- Vandindvindingens formål er at indvinde grundvand til almen vandforsyning indenfor vandværkets naturlige forsyningsområde, der er fastlagt i vandforsyningsplanen for Faxe Kommune.
- Anlægget må kun benyttes til det tilladte formål.

2. Omfang

- Tilladelsen gives til etablering af to A-boringer på matr.nr. 1a og 1b, Haslev Orned, Haslev
- Boringerne må i alt indvinde op til 50.000 m³/år til ren- og prøvepumpning. Der må maks. indvindes 25.000 m³/år per boring.
- Der må maksimalt indvindes 50 m³/time fra borerne.
- Boringens maksimale dybde må ikke overstige 40 m under terræn.

¹ LBK nr. 1149 af 28/10/2024 Vandforsyningsloven

² LBK nr. 1093 af 11/10/2024 Miljøbeskyttelsesloven

³ LBK nr. 690 af 26/05/2023 Skovloven

3. Underretning af Faxe Kommune

- Faxe Kommune skal underrettes om tidspunktet for borearbejdets påbegyndelse, senest 10 arbejdsdage før borearbejdet igangsættes.
- Kommunen skal desuden 10 arbejdsdage før, underrettes om den præcise periode for eventuel udførelse af renpumpning og eventuel prøvepumpning.
- Kommunen skal straks underrettes hvis pumpninger giver anledning til påvirkning af terrænnært grundvandsspejlet.
- Kommunen skal straks underrettes, hvis kravværdierne i det udledte vand ikke kan overholdes (vilkår 9).

4. Arealrestriktioner

- A-Boringerne skal placeres som vist på figur 2. Placeringen må ikke ændres uden aftale med Faxe Kommune.
- Afstand til vejskel, med anden ejer end Bregnetved K/S, skal være mindst 10 m.
- Indtil Miljøstyrelsen har beregnet og statsligt udpeget BNBO for boringerne, og Faxe Kommune har foretaget den lovpåkrævede risikovurdering, må der ikke anvendes pesticider inden for en radius af 200 meter fra boringerne. Vilkåret er fastsat med hjemmel i vandforsyningslovens § 20 og miljøbeskyttelseslovens §§ 24 som en midlertidig beskyttelsesforanstaltning.
- Ansøger er ansvarlig for at sikre de nødvendige afstande imellem boringen og forsyningsledninger (el, drikkevand, gas, spildevand, telefon, fiber). Hvis eksisterende forsyningsledninger forhindrer den angivne boringsplacering, skal kommunen kontaktes for at finde en alternativ placering.
- Boringen placeres i fredskov og denne tilladelse forudsætter derfor en godkendelse efter skovloven som udstedes fra SGAV.

5. Udførelse af boringerne

- Boringerne skal udføres i overensstemmelse med reglerne i boringsbekendtgørelsen⁴ for A-boringer.
- Når boringerne ikke længer anvendes skal de sløjfes overensstemmelse med boringsbekendtgørelsen regler.
- Ved endelig ibrugtagning forsynes boringen med en aflåselig råvandsstation.

6. Håndtering af boremudder

- Boremudder og opblandet materiale skal opsamles i en container og bortskaffes til en godkendt modtager jf. ansøgningen.

7. Prøvepumpning

- Prøvepumpning skal foretages i minimum 2 uger og må ikke overskride 25.000m³/år per boring.

⁴ BEK nr. 1260 af 28/10/2013 Brøndborerbekendtgørelsen

- Kopi af prøvepumpningsresultater skal sendes til Faxe Kommune

8. Vandprøver

- Der skal udtages vandprøve fra boringen, som skal analyseres for parametrene i overensstemmelse med kontrolprogrammet i drikkevandsbekendtgørelsens bilag 8 samt bekendtgørelsens⁵ bilag 1b-d og bilag 2.
- Prøvetagning for "andre uorganiske sporstoffer", "pesticider og nedbrydningsprodukter" samt "andre organiske mikroforureninger" skal foretages lige inden prøvepumpningen standses.
- Der skal udtages en prøve efter iltning og bundfældning, både inden første udledning af vandet for de stoffer nævnt under punkt 9 (tabel), og én uge efter.
- Prøverne skal udtages af en akkrediteret prøvetager og analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret til at udføre de relevante analyser.

9. Udledning af ren- og prøvepumpningsvand

- Udledning af ren- og prøvepumpningsvand skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Det vil sige vandet skal iltes og bundfældes inden udledning via skovgrøfter til Ornedbækken.
- Udledning fra ren- og prøvepumpning må ikke give anledning til gener på naboarealer.
- Koncentrationer i det udledte vand skal overholde følgende kravværdier:

Stof	Miljøkvalitetskrav for overfladevand($\mu\text{g/l}$)
Partikler i prøven efter konservering	nej
Mangan (Mn)	420
Jern (Fe)	-
Arsen (As)	43
Bly (Pb)	14
Cadmium (Cd)	$\leq 0,45-1,9$ (afhængig af vandets hårdhed)
Chrom (Cr)	17 (CrVI) + 124 (CrIII)
Kobolt (Co)	18
Kobber (Cu)	4,9
Kviksølv (Hg)	0,07
Nikkel (Ni)	34
Zink (Zn)	8,4

- Kommunen kan tilbagekalde tilladelsen til udledning, hvis der er miljømæssige forhold, som gør, at udledningen ikke kan tillades længere.

⁵ BEK nr. 221 af 25/02/2025 Drikkevandsbekendtgørelsen

10. Monitering

- Der er etableret seks monitoringsboringer i fredskoven og dens omgivelser. Placeringerne fremgår af figur 2. I disse boringer pejles den terrænnære grundvandsstand både før og under prøvepumpningen.
- Kommunen kan tilbagekalde tilladelsen til vandindvindingen, hvis der opstår miljømæssige forhold, der medfører, at indvindingen ikke længere kan tillades.

11. Kontrol

- Der skal monteres flowmåler på indvindingsboringerne. Faxe Kommune kan til enhver tid stille ændrede krav om type af vandmåler og vilkår for indberetning af oppumpede vandmængder.

12. Ansøgning om endelig indvindingstilladelse

- Boringen må ikke lede drikkevand til forbrugerne før kommunen har meddelt endelig indvindingstilladelse.
- Vilkårene for den endelige tilladelse fastsættes i selve tilladelsen og kan afvige fra de vilkår, der er angivet i den midlertidige tilladelse.

13. Støj

- Anlægsarbejder skal følge vilkår i kommunens forskrift for midlertidigt støjende og støvende bygge- og anlægsaktiviteter.

14. Tidsfrister

- Bygge- og anlægsarbejder, herunder borearbejdet mv., som vedrører denne tilladelse, må ikke udføres før klagefristen på 4 uger er udløbet, og skal være gennemført senest 24 måneder efter udløbet af klagefristen.
- Hvis der klages over afgørelsen, må arbejdet ikke iværksættes før klagesagen er afgjort. Fristen for udførelsen regnes da fra den dato, hvor klagesagen er afgjort. Hvis der klages over afgørelsen, vil ansøger straks blive underrettet.

Supplerende oplysninger

Faxe Kommune har tilsyn med, at de stillede betingelser overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan kommunen tilbagekalde tilladelsen uden erstatning ifølge vandforsyningslovens § 34.

Tilladelsen kan desuden tilbagekaldes uden erstatning, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger som har væsentlig betydning. Overtrædelse af vilkår fastsat efter vandforsyningsloven kan straffes efter lovens § 84.

Erstatningsansvar

Faxe Vandforsyning er erstatningspligtig for skade, som volder i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under prøveboringer og prøvepumpninger og under anlæggets udførelse

og drift. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, for så vidt skaden kan tilregnes den skadeslidtes ejendom, som skadelidte findes at burde bære risikoen for.

Ejeren af et vandindvindingsanlæg er også erstatningspligtig for skade som volder i bestående forhold ved forandring af vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer mv. under anlæggets udførelse og drift⁶.

Partshøring

Der er foretaget partshøring af afgørelsen hos ansøgeren samt lodsejeren. Der er ikke modtaget høringssvar, som har medført ændringer i afgørelsen.

Miljøvurdering

Faxe Vandforsyning to prøveboringer er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2; pkt. 2, d) iii og pkt. 10, m). Det betyder, at projektet er screeningspligtigt og dermed omfattet af et krav om formaliseret vurdering efter kriterier i lovens bilag 6.

Faxe Kommune har udarbejdet en VVM-screening jf. § 21 i miljøvurderingsloven⁷ og har afgjort at ansøgte projekt ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen om ikke-VVM-pligt inkl. screeningsskema er offentliggjort **den 20. oktober 2025** på Faxe Kommunes hjemmeside

Samlet vurdering

En beskrivelse af sagens behandling ses i bilag 1.

Faxe Kommune har besluttet at meddele denne tilladelse på baggrund af de anførte oplysninger.

Offentliggørelse

Denne tilladelse er samtidig med afgørelsen om ikke-VVM-pligt offentliggjort på kommunens hjemmeside **den 20. oktober 2025**.

Klagevejledning

Boringstilladelsen og indvindingstilladelse kan påklages indenfor en klagefrist på 4 uger efter vandforsyningslovens §§ 75 og 77 til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Udledningstilladelse efter §28 i miljøbeskyttelsesloven kan lignedes påklages indenfor en klagefrist på 4 uger efter § 91 og 93 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

⁶ §23 Vandforsyningsloven

⁷LBK nr. 4 af 03/01/2023 Miljøvurderingsloven

Klagefristen udløber 4 uger fra den dato hvor afgørelsen er offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside.

Det vil sige **den 17. november 2025**. Da der skal udføres bygge- og anlægsarbejde må tilladelsen ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet og kun hvis der forinden er indgivet klager (Vandforsyningslovens §78 stk. 3).

De klageberettigede er:

- Ansøger.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af hjemmesiden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på hjemmesiderne borger.dk og virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebynet betales tilbage, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. senest **den 20. april 2026**, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.

Aktindsigt

I kan ifølge Forvaltningsloven anmode Faxe Kommune om aktindsigt i denne afgørelse. Henvendelse kan ske under naturogmiljoe@faxekommune.dk.

Hvis I har spørgsmål eller lignende, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Inken Juliane Mueller-Töwe
Miljømedarbejder

Bilag til afgørelse

Til denne afgørelse findes følgende bilag:

- Bilag 1 - Sagsvurdering

En kopi af dette brev er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, seost@stps.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk og sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk
- Forbrugerrådet, hoeringer@fbr.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnfaxe-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomiteé Faxe, faxe@dn.dk
- Friluftsrådet, Faxe@friluftsradet.dk
- Dansk ornitologisk forening, natur@dof.dk
- Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org