



Broconsult
Sankt Peders Stræde 4a
4000 Roskilde

Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56203000

Kontoradresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Direkte telefon 56203052
www.faxekommune.dk

Dato: 5. november 2025

Sagsnummer:
06.02.16-P19-1-25

Tilladelse til strømpeforing af bro nr. 69, Faxevej, UF af Faxe Å

Ejendom: Lystrup Hgd., Kongsted 7000a, 1a og 1æ

Beliggende: Faxevej over Faxe Å

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse og dispensation til renovering af røret i Faxe Å station 2662-2686 under Faxevej.

Renoveringen omfatter strømpeforing af hele strækningen. Under anlægsarbejdet omlægges afspærres vandløbet og vand overpumpes.

Faxe Kommunes afgørelse er nødvendig, da der ikke må ændres på broer, overkørsler eller lignende over vandløb uden tilladelse. Faxe Å er derudover udpeget som beskyttet vandløb¹, hvilket betyder, at ingen må ændre vandløbets tilstand uden en forudgående dispensation.

Afgørelsen meddeles efter:

- Vandløbslovens² § 47
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.³ § 9 - Naturbeskyttelseslovens⁴ § 65

Tilladelsen er gyldig i tre år fra dags dato og med nedenstående vilkår.:

¹ Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3

² LBK nr. 1217 af 25/11/2019

³ BEK nr. 834 af 27/06/2016

⁴ LBK nr. 240 af 13/03/2019

Du bør bruge Digital Post eller sende/aflevere et fysisk brev, hvis du vil skrive til os. Sådan beskytter du bedst dine oplysninger.

Dine personoplysninger passer vi godt på! Du kan læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har på www.faxekommune.dk.



- Broen skal anlægges i overensstemmelse med de fremsendte oplysninger ansøgningen sendt i mail af 28. februar 2025.
- Overpumpning må kun ske inden for månederne maj, juni, juli, august og september. Arbejdes der i vandløbet uden for denne periode (april, oktober) skal der være fri passage i vandløbet.
- Under overpumpning skal entreprenøren skal sørge for, at fisk ikke kan komme ind i pumpe-slangen ved tørlægningen af arbejdsområdet. Dette kan gøres ved fx at lave en stenrede omkring pumpen i pumpe-sumpen, eller ved at opsætte et fintmasket net på fx 4-5 mm² opstrøms pumpe-sumpen.
- Ved hver arbejdsdags start skal eventuelle fisk i pumpe-sumpen fiskes op og slippes fri ved projektstrækningens udløb.
- Vand fra overpumpning skal udledes under vandoverfladen nedstrøms arbejdsområdet medmindre vandstanden er så lav, det ikke kan lade sig gøre. Entreprenøren skal sikre dette udlednings-område mod erosion ved at udlægge stenmaterialer, der dog ikke må ligge på en sådan måde, at de kan blokere eventuelle drænu-udløb.
- Entreprenøren skal løbende føre en logbog over pumpningen og notere, hvornår og hvor længe overpumpning benyttes i løbet af projektperioden.
- Logbogen skal sendes til Faxe Kommune efter endt anlægsarbejde som en del af færdigmeldingen.
- Som kompensation for de smådyr, der måtte blive suget ind i pumpen skal de store sten der bruges i under arbejdet udlægges i vandløbet op- og/eller nedstrøms efter anlægsarbejdet er slut. Stenene skal udlægges ca. 1-2 sten pr. vandløbsmeter, og de skal placeres tilfældigt i vandløbet, så de giver størst mulig fysisk variation uden at forringe vandføringen. Du skal i den forbindelse tage højde for, at stenene ikke kan forsvinde i lommer med blød bund.
- For alle sten over Ø10 cm til udlæg i og omkring vandløbet gælder, at de skal bestå af rene frostsikre materialer som f.eks. granit. Du må ikke anvende materialer med indhold af kridt, kalk, kisel eller ler.
- Anlægsarbejdet må ikke medføre erosion af brinker. Hvis der er fare for brinkeroseion, skal disse sikres med sten.
- Anlægsarbejdet må ikke medføre transport af materialer til vandløbsstrækningen nedstrøms. Hvis materialer fra anlægsarbejdet kan videreføres til den nedstrøms side, skal entreprenøren etablere et midlertidigt sandfang ca. 0,5 meter under eksisterende vandløbsbund over 5 meter.



- Du må under anlægsarbejdet ikke beskadige vandløbet, herunder brinker og kronekant. Hvis det sker, skal du straks underrette vandløbsmyndigheden, og du skal fortage retablering af de oprindelige forhold. Såfremt anlægsarbejdet efterlader kørespor langs vandløbet skal du også retablere disse.
- Der må ikke forekomme opstuvning under anlægsarbejdet, som kan skade opstrømsliggende arealer og medføre værditab af fx afgrøder på de omkringliggende marker. Den midlertidige overpumpning skal derfor have en kapacitet, der ikke forårsager vandforsinkelse og opstuvning opstrøms i vandløbet.
- Du skal fjerne eventuelle betonrester og anden sedimentering fra anlægsarbejdet, når arbejdet er færdigt, og inden projektstrækningen tilsluttes vandløbet igen.
- Hvis nogen under arbejdet konstaterer forurenet jord, skal du straks standse anlægsarbejdet og kontakte Faxe Kommune.
- Hvis nogen under anlægsarbejdet finder spor af fortidsminder eller arkæologiske genstande, skal arbejdet straks standses. Fundet skal derefter anmeldes til Museum Sydøstdanmark.
- Såfremt projektet kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, skal I have ansøgt og modtaget denne tilladelse inden projektopstart.
- Du skal færdigmelde arbejdet til vandløbsmyndigheden (Faxe Kommune) senest 1 måned efter afslutning. Færdigmeldingen skal indeholde en opmåling af bygværket med koter af vandløbsbunden umiddelbart før og efter broen (inden for 1-4 meter) samt koter af vandløbsbunden i broens ind- og udløb. Færdigmeldingen skal også indeholde entreprenørens logbog for overpumpning.

Det er din pligt som ansøger at oplyse eventuelle andre personer, der skal udføre arbejdet, om indholdet af denne tilladelse.

Du er som ansøger ansvarlig for, at overholde de stillede vilkår. Vandløbsmyndigheden kan føre tilsyn med arbejdets udførelse.

Der er fire ugers klagefrist på kommunens afgørelse. Du må tidligst udnytte tilladelsen, når denne klagefrist er udløbet, se mere under bilaget 'Klagevejledning'.

I henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VMM)⁵ skal den relevante myndighed, ved gennemførelse af en lang række anlægsprojekter, foretage en vurdering af i hvilket omfang miljøet bliver påvirket af det. Idet reguleringens fysiske påvirkning er af begrænset karakter, har Faxe Kommune vurderet, at det ikke er relevant at gennemføre en VMM-screening af reguleringsprojektet.

⁵ LBK nr. 1225 af 25/10/2018



Projektets parter

Ansøger: Broconsult,
Sankt Peders Stræde
4a
4000 Roskilde

Projektejer: Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Berørte ejendomme:

Matrikel 1a Lystrup Hgd., Kongsted
Matrikel 1æ Lystrup Hgd., Kongsted
Matrikel 7000a Lystrup Hgd., Kongsted

Tidsplan

Projektet må gennemføres med overpumpning i månederne maj-september. Såfremt der ikke overpumpes må projektet derudover udføres i øvrige måneder.

Grundet forskellige høringssvar planlægges anlægsarbejdet for dette projekt umiddelbart til april-maj-juni 2025. Såfremt denne tidsplan skrider, kan broen dog renoveres inden for de måneder, som er angivet i ovenstående afsnit, inden for de næste tre år (tilladelsens gyldighedsperiode).

Broconsult laver aftaler med de berørte lodsejere inden projektopstart.

Redegørelse

Faxe Kommune har udført brotilsyn ved flere vandløb. Kommunes rådgiver har vurderet, at denne bro er i så dårlig stand, at den skal strømpes, for at kommunen kan opretholde trafiksikkerheden over broen.

Den eksisterende bro er et betonrør på ca. 25 m Ø 1200 (i regulativet angivet til Ø1250). I forbindelse med strømforingen vil diameteren bliver reduceret med ca. 22 mm. Vandføringsmæssigt, vil afvandingen dog forøges, da strømpen er glattere end den nuværende betonoverflade.

Praktisk udførelse af tilvejebringelse for strømpesforing

Udførelsen vil ske ved en midlertidig spærring af røret på følgende måde:

Åen dæmmes op ca. 10 m fra hver af facaderne, for etablering af arbejdsplads ved begge facader af indtil 5 dages varighed.

Overpumpning af å udføres via rørbro (hen over Faxevej), foruden byggegruppe tømmes.

Der anvendes pumpekapacitet med min 2400 l/min. af å.

Det forventes, at selve strømpesforingen kan udføres på 1-2 dage. Udførelsen vil ske i tørvejrperiode (maj).

Så snart røret er monteret, kan Faxe Å ledes igennem røret igen.



Der stilles krav om grundig oprydning undervejs og efter endt opgave ligeledes for at sikre ingen materialer ender i åen.

Så snart arbejder der er afhængige af omlægningen af åen er udført, fjernes omlægningen og åen kan løbe frit igen.

Under byggeperioden tages de nødvendige forholdsregler mod spild af skadelige fysiske partikler og væsker i vandløbet, som kan drive med strømmen.

Åbund og brinker retableres ved fjernelse af dæmning og omlægning.

Kommunens vurdering af projektet

Afvandingsmæssige forhold:

Faxe Kommune har lagt vægt på, at den dårlige stand af broen kan være til fare for trafikken, hvis den ikke bliver renoveret. Faxe Kommune har desuden lagt vægt på, at projektet ikke må reducere vandføringsevnen i Faxe Å, og at den negative påvirkning af vandløbets miljømæssige forhold vil være begrænset til en så kort periode som muligt.

Afvandingsforholdene i vandløbet ændres ikke, i det bundkote, vandføring gennem rør udføres som eksisterende ifølge rådgivers oplysninger.

Miljømæssige forhold:

Faxe å er på den gældende strækning ikke målsat.

Arbejdet udføres optimalt uden for de primære yngle- og vandresæsoner for vandløbsinsekter og ørred og i en periode med lav forår/sommervandføring. Det er vores vurdering, at dette er den bedste periode, at udføre anlægsarbejdet i af hensyn til flora og fauna i vandløbet. For den specifikke strækning gælder, at vandringen af ørreder er meget begrænset grundet vandløbets fysisk dårlige kvalitet opstrøms.

Samlet set har vi lagt vægt på, at projektet er nødvendigt af hensyn til trafikssikkerheden, og at projektet ikke har langvarig og væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Natura 2000 og bilag IV arter:

Projektet er ikke beliggende i tilknytning til et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område, Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund, ligger ca. 8 km væk i lige linje, men via vandvejene er afstanden lidt over 10 km. Området er udpeget på grund af et stort antal kystnaturtyper samt ynglefugle som terner, vade- og andefugle og en lang række kystfuglearter, der anvender Natura 2000-områder til rast og fødesøgning.

Det er vores vurdering, at renovering af broen over Faxe Å ikke medfører nogen påvirkning af Natura 2000-området grundet projektets meget begrænsede karakter og at afstanden til Natura 2000-området i sig selv medfører at rastende fugle ikke forstyrres af anlægsarbejdet. Vi vurderer derudover at kystnaturtyperne i Natura 2000-området ikke påvirkes af brorenoveringen.



Vi vurderer derudover, at projektet ikke påvirker arter på habitatdirektivets bilag IV, eller andre sjældne og rødlistede arter, da ingen af arterne har yngle- og rastested i et vandløb af karakter som projektvandløbet.

Der er fundet arter af springfrø og stor vandsalamander flere steder i lokalområdet i afstande af 500 til 1000 m. Disse vil ikke blive påvirket af renoveringen.

Springfrø

Springfrøen er ikke specielt kritisk i sit valg af ynglevandhuller, men ses overvejende i relativt lysåbne og ikke alt for forurenede vandhuller. Springfrøen foretrækker vandhuller beliggende i eller nær løv- eller blandingsskove, men kan også findes i fx markvandhuller. Arten findes ofte ynglende i de samme vandhuller som de to andre brune frøer butsnudet frø og spidssnudet frø. Som mange andre frøer undgår helst vandhuller med fisk eller ænder, der kan æde ynglen.

Uden for yngletiden opholder frøerne sig langt væk fra ynglevandhullet, ofte mellem 100-700 meter væk, og gerne i lysåbne arealer i løvskov. De kan dog også forekomme på blandt andet græsmarker, i skovbryn og i haver. Den klarer sig derfor bedre end de andre brune frøer i landbrugsområder med få og spredte vandhuller, fordi den kan vandre lange strækninger hen over markerne.

Springfrø overvintrer på land og vandrer til vandhullerne allerede fra februar måned. Hannerne vandrer dertil først, og hunnerne vil i reglen først ankomme fra starten af marts. Æggene lægges omkring 1. april, og klækkes efter 20-50 dage. Frøerne går på land i begyndelsen af juli. Den overvintrer på land i Danmark og går i dvale sidst i oktober.

De største trusler mod springfrøen er opfyldning, udtørring og forurening af deres vandhuller, men også tørlægning af rørsumpe og omlægning af løvskove til nåleskov, hvormed frøernes opholdssteder på land forsvinder. Tilgroning og udsætning af fisk også med til at forringe deres levesteder.

Stor vandsalamander

Stor vandsalamander befinder sig på land en stor del af året. Her findes den især i haver og skove hvor den kan finde føde samt egnede frostfri steder den kan overvintrer. Den er mest aktiv om natten og om dagen gemmer den sig i huller i jorden, i brønde eller under grene og lignende. De voksne individer bevæger sig sjældent over 250 meter væk fra yngledammen. Ikke-kønsmodne individer kan dog opsøge nye vandhuller mere end 1 kilometer væk fra et ynglevandhul for at fouragere.

Arten kommer frem fra deres dvale i foråret cirka marts-april hvorefter den vandrer ned til vandhullerne. Den foretrækker vandhuller som er solbeskinnede, har rent vand og en god undervandsvegetation og gerne i nærheden af skov. De kan dog også findes i vandhuller midt ude på dyrkede marker. Vandhullerne er oftest mellem 50 m² og 250 m², men kan være over 1 hektar store. Man vil sjældent finde stor vandsalamander i vandhuller, som har surt vand eller hvis der er fisk i vandhullet, da disse spiser salamanderens æg og unger.

Salamanderne opholder sig i vandhullerne indtil slutningen af sommeren hvor parringen slutter. I sensommeren forlader de voksne individer vandhullet for at finde et passende overvintringssted.

De største trusler for salamanderne er udsætning af fisk samt opfyld og dræning af deres vandhuller. Derudover er tilgroning og overskygning også med til at forringe deres levesteder.

Høring og annoncering

Projektet har været i fire ugers offentlig høring på Faxe Kommunes hjemmeside fra til den 24. april 2025.

Der er indkommet et enkelt høringssvar fra Lysholm Gods, der ikke har det mindste imod projektet.

Denne tilladelse annonceres på Faxe Kommunes hjemmeside.



Hvis du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte Natur & Miljø afdelingen på mail naturogmiljoe@faxekommune.dk eller på telefon 56 20 30 00.

Med venlig hilsen

Janus Storland Høhne
Vandmiljømedarbejder

Bilag


- Kortbilag
- Klagevejledning
- Liste over kopister, som tilladelsen er sendt til.
- Oplysninger om vores behandling af dine oplysninger.
- Ansøgningsmateriale.

Kortbila



Oversigtskort. Rød cirkel viser projektområdet.



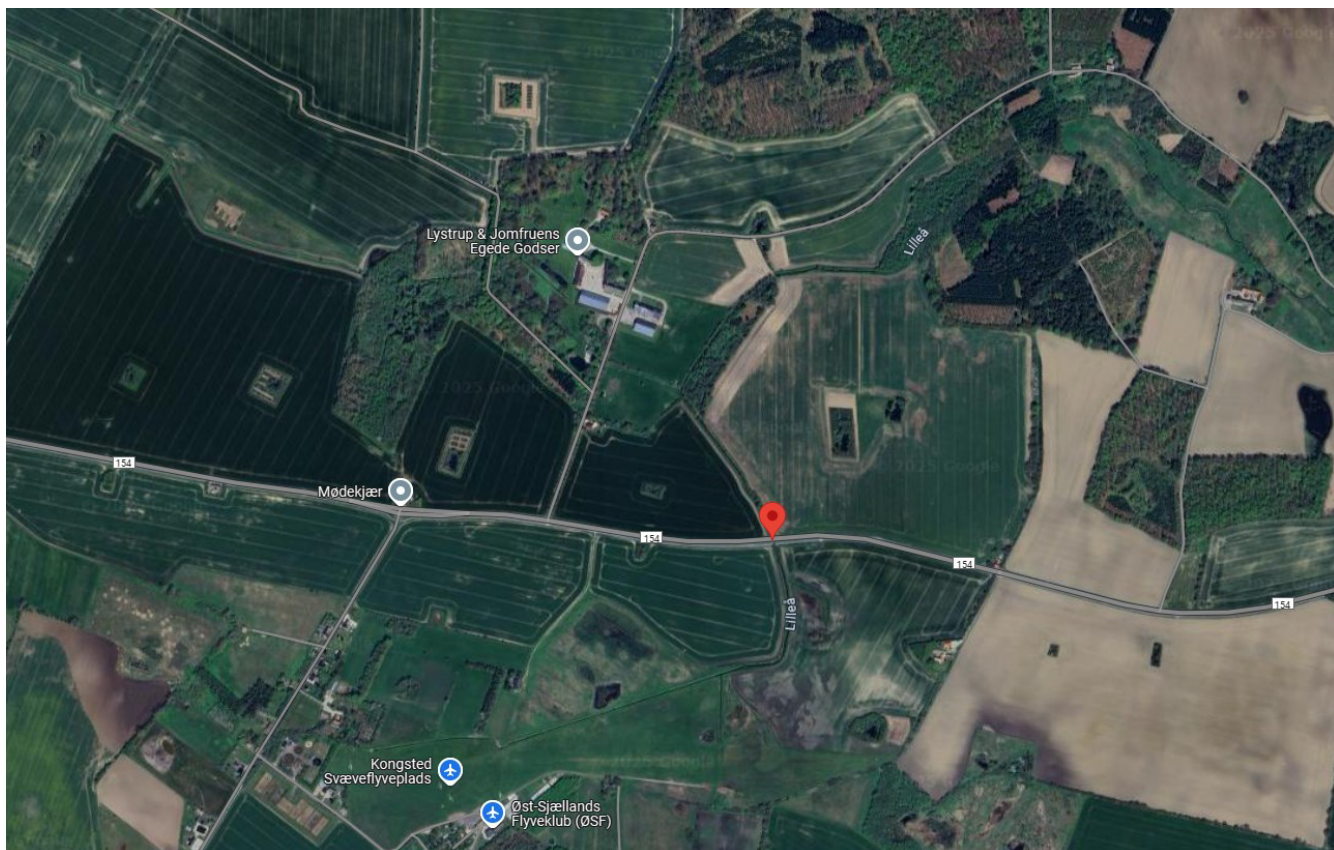

Luftfoto med broens placering.



Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet⁶. Du skal sende din klage senest fire uger efter, at afgørelsen er modtaget.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har taget stilling til en eventuel klage, med mindre nævnet beslutter andet.

Du klager via Klageportalen, som du finder i et link på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du skal logge på portalen med din Nem ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et klagegebyr på 900 kr., mens virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagegebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede efter vandløbsloven er:

- 1) Den, afgørelsen er rettet til,
- 2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
- 3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er:

- 1) adressaten for afgørelsen,
- 2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- 3) offentlige myndigheder,
- 4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- 5) lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, 6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og
- 7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Søgsmål

Du kan få prøvet afgørelser efter naturbeskyttelsesloven ved domstolene. Ønsker du dette skal en retssag være anlagt inden 6 måneder efter, at du har fået afgørelsen meddelt.

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Denne tilladelse er sendt med kopi til:

1. Faxe Kommune, Att: Per Schmidt
2. Ejer af matrikel 1a og 1æ Lystrup Hgd., Kongsted

⁶ Efter vandløbslovens § 80 og naturbeskyttelseslovens § 78

3. Miljøstyrelsen mst@mst.dk
4. Miljøstyrelsen Storstrøm sto@mst.dk
5. Danmarks Naturfredningsforening dnfaxe-sager@dn.dk
6. Danmarks Naturfredningsforening Faxe faxe@dn.dk
7. Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk
8. Friluftsrådet Region Øst oestsjaelland@friluftsradet.dk
9. Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
10. Dansk Ornitologisk Forening Faxe faxe@dof.dk
11. Museum Sydøstdanmark faxe@museerne.dk
12. Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@lfst.dk
13. Danmarks Jægerforbund sager@jaegerne.dk
14. Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
15. Dansk Botanisk Forening, nbu@snm.ku.dk
16. Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk
17. Sportsfiskerforbundet Sydsjælland
sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk
18. Sportsfiskerforbundet lbt@sportsfiskerforbundet.dk
19. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen info@tbst.dk

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Faxe Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 20 30 00
CVR-nr.: 29184875

Du kan vælge at kommunikere elektronisk med Faxe Kommune. Du kan kommunikere sikkert med Digital Post via borger.dk, hvor du skal logge på med NemID eller Digital Signatur. Du kan også sende en e-mail til kommunen@faxekommune.dk. Denne forbindelse er dog ikke sikker, så send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mailadresse.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

- Personligt eller pr. brev til ovenstående adresse, att. "databeskyttelsesrådgiver"
- Telefonisk på telefonnummer 56 20 30 00, bed om at tale med databeskyttelsesrådgiveren
- Digital Post via borger.dk til Faxe Kommune, vælg "DBR" (databeskyttelsesrådgiver)
- E-mail: DBR@faxekommune.dk. Bemærk: send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mail, da den ikke sendes via en sikker forbindelse.

3. [*Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger*](#) Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Sagsbehandling

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

☐ **Vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven**

4. [*Kategorier af personoplysninger*](#)

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- Ejendoms- og ejer oplysninger så som matrikel nummer og ejers adresse.

5. [*Modtagere eller kategorier af modtagere*](#)

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- Klageberettigede myndigheder og foreninger jf. naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven samt offentlig høring og offentliggørelse af tilladelsen på Faxe Kommunes hjemmeside.

6. [*Hvor dine personoplysninger stammer fra*](#)

☐ **CPR registeret**

7. [*Opbevaring af dine personoplysninger*](#)

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende journaliserings- og arkiveringsregler.

8. [*Dine rettigheder*](#)

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. *Klage til Datatilsynet*

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.