



Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00
Telefax: 56 20 30 01
www.faxekommune.dk

Kontoradresse:
Frederiksgade 9
4690 - Haslev

Direkte: 56203041
Mail: gkofo@faxekommune.dk

Dato
j./sagsnr.
Kvalitetssikret af: Lassa

Midlertidig tilladelse til nedsivning af overfladevand til faskine, sivebed og sivebassin Midlertidig rettelse af miljøgodkendelse

Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
samt vilkår for

Karise Haveaffaldsplads
Dalbyvej 6, 4653 Karise

Center for Plan & Miljø
15. september 2020



Indhold

1. INDLEDNING	3
2. GENERELLE OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN.....	4
3. NEDSIVNINGSTILLADELSENS VILKÅR.....	4
3.1 TILLADELSENS OMFANG.....	4
3.2 INDRETNING OG DRIFT	4
3.3 KONTROL AF DRIFT	5
3.4 GENERELT	5
4. GENERELLE OPLYSNINGER.....	6
5. UDTALELSE.....	6
6. OFFENTLIGGØRELSE.....	7
7. SPILDEVANDSTEKNISK BESKRIVELSE	7
6.1 BELIGGENHED	7
6.2 INDRETNING OG DRIFT	7
6.3 SPILDEVANDETS SAMMENSETNING	8
8. SPILDEVANDSTEKNISK VURDERING	8
7.1 INDRETNING OG DRIFT	8
7.2 VURDERING.....	8
KLAGEVEJLEDNING	11
Bilag 1 Situationsplan	
Bilag 2 Afløbsplan	



1. Indledning

Faxe Kommune meddelte den 4. maj 2017 miljøgodkendelse samt nedsivningstilladelse af overfladevand fra Karise Haveaffaldsplads til AffaldPlus. Nedsivningstilladelsen blev påklaget til miljø- og fødevareklagenævnet og blev den 6. september 2018 hjemsendt til forsynet behandling. Som følge heraf, lod Affald Plus overfladevandet analysere for pesticider. Analyserne påviste flere forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter i koncentrationer over drikkevandskriterierne. Den 2. september 2019 lukkede Affaldplus, Karise Haveaffaldsplads.

Nedsivningstilladelsen udløb den 6. september 2019 som følge af nævnsafgørelsen

AffaldPlus ønsker at etablere et mindre areal med asfalt med fald mod afløb, hvor alt haveaffald skal modtages. Dette kobles på Faxe Forsynings spildevandsledning.

For at sikre en miljømæssig forsvarlig åbning af pladsen, indtil en permanent løsning er på plads, ændres en række vilkår i miljøgodkendelsen, så der kan foregå nedsivning i en begrænset periode, indtil den nye asfaltplads er etableret med afløb til spildevandskloakken, dog senest til 1. juni 2021.

Faxe Kommune meddeler hermed midlertidig nedsivningstilladelse til I/S AffaldPlus, Karise Haveaffaldsplads. Virksomheden ligger Dalbyvej 6, 4653 Karise på nordlige del af matr. nr. 3a Karise Gde., Karise. Samtidig fjernes midlertidigt vilkår 5, 6, 8 og 17 fra gældende miljøgodkendelse af 4. maj 2017, som så suppleres og skærpes i nærværende tilladelse. **Tilladelsen er gældende til og med 1. juni 2021.**

Tilladelsen til nedsivning af overfladevand fra pladsen via faskine, sivebed og sivebassin, gives efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 19, stk. 1 samt spildevandsbekendtgørelsens² § 40.

Midlertidig ændring af vilkår i miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelsesloven § 41 og 41 a stk. 2 punkt 1.

Tilladelsen meddeles I/S AffaldPlus, som er ansvarlig for, at virksomhedens aktiviteter sker i overensstemmelse med denne tilladelse.

Udkast til tilladelsen har været til udtalelse hos følgende:

- I/S AffaldPlus via af ansøger FM Larsen.
- Karise Vandværk

Der er indkommet bemærkninger fra Affaldplus. Disse fremgår på side 6.

Tilladelsen til nedsivning af overfladevand fra haveaffaldspladsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, se klagevejledning i afsnit 8. Klagefristen er **den 13. oktober 2020**.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse

² Bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4



2. Generelle oplysninger om virksomheden

Virksomhedens aktiviteter på haveaffaldspladsen Dalbyvej 6, 4653 Karise reguleres efter miljøgodkendelse af 4. maj 2017, samt § 42 i miljøbeskyttelsesloven, som giver Faxe Kommune mulighed for at give påbud om, at uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening nedbringes.

Ansøger: AffaldPlus
Ved Fjorden 20
4700 Næstved

Kontaktperson: Allan B. Johansen
ABJ@affaldplus.dk
Tlf. nr. 21420960

Nedsivningstilladelsens vilkår

På baggrund af det foreliggende materiale giver Faxe Kommune hermed Karise Haveaffaldsplads tilladelse til nedsivning af overfaldevand fra haveaffaldspladsen på følgende vilkår:

3.1 Tilladelsens omfang

1. Der må udelukkende afledes overfladevand fra de beskrevne arealer til faskine, sivebed og sivebassin.

3.2 Indretning og drift

2. Anlægget skal dimensioneres således, at det ikke giver anledning til overfladeafstrømning til de omkringliggende naboarealer, herunder vejarealer.
3. Såfremt der under etablering bliver behov for ændringer i dimensionering og udformning af regnvandssystemet, skal Faxe Kommune, Center Plan og Miljø orienteres herom og tage stilling til, om det kræver yderligere tilladelse.
4. I forbindelse med etablering af faskine, sivebed og sivebassin, skal afstandskravet på 25 m til nærmeste dræn overholdes. Hvis afstandskravet ikke kan overholdes, skal drænet omlægges til lukkede rør.
5. Sandfang skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt.
6. Sivebed og sivebassin skal oprensnes efter behov. I forbindelse med den første oprensning af sivebassinet, kontaktes Faxe Kommune, inden oprensningen, for en afklaring af § 3-status.
7. Hvis det bliver nødvendigt at anvende tømidler på pladsen, skal dette forud for anvendelsen godkendes af Faxe Kommune. Produktbladet/beskrivelse af stoffets indhold og nedbrydelighed skal sendes til Faxe Kommune, Center Plan og Miljø som vil vurdere stoffets eventuelle belastning for overfladevand og grundvand.
8. Der må ikke anvendes sprøjtemidler (pesticider) på haveaffaldspladsen.
9. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner.



Tabel 1: Affaldsfraktioner, forventede mængder og oplag

Fraktion	Betegnelser	EAK-koder Eksempler	Årlig mængde (t)	Maksimalt oplag (t)	Oplag
Haveaffald	Grene, afklip	20 02 01	1400	25	Grene og afklip i containere.
Haveaffald	Stød og rødder	20 02 01	30	5	I containere.
Plastposer	Plastposer fra håndtering af haveaffald	20 01 39	0,5	-	I affaldsbeholder.

10. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede containere eller beholdere.
11. Haveaffald skal opbevares på tæt belægning uden mulighed for bortledning af overfladevand.
12. Spild skal opsamles senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag. Der skal føres fysisk opsyn på pladsen hver 2. dag. Der skal 2 gange dagligt føres visuelt opsyn via kameraer, og større spild skal straks samles op.
13. Der skal etableres et nødberedskab i form af opsningsmateriale til indsats mod evt. brud på hydraulikslanger.

3.3 Kontrol af drift

14. Virksomheden skal lade udtage prøver med henblik på at analysere overfladevandet minimum hver 2. måned, første gang senest 14. efter genåbning. Der skal måles for de stoffer nævnt i drikkevandsbekendtgørelsen³, bilag 2. Hvis der på grund af manglende nedbør ikke kan udtages prøver, skal de udtages snarest herefter.
15. Alle spildevandsprøver skal udtages og analyseres af et af akkrediteret laboratorium/firma i henhold til miljøkvalitetsbekendtgørelsen⁴.

Analyseresultatet skal sendes til tilsynsmyndigheden straks efter, at virksomheden har modtaget analyseresultaterne.

16. Udgifter til prøvetagning afholdes af virksomheden.

17. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende:

- Dato for oprensning af sivebed og sivebassin.
- Dato for tømning af sandfang.

Driftsjournalerne skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende og opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden.

3.4 Generelt

18. Ved ejerskifte eller ophør af virksomheden, skal tilsynsmyndigheden underrettes så snart dette forhold er kendt og helst 4 uger før ophør/ejerskifte.

3. Generelle oplysninger

Faxe Kommune kan til enhver tid ændre vilkårene i tilladelsen, hvis forhold med hensyn til renere teknologi eller ændringer i lovgivningen taler herfor.

³ Bekendtgørelse nr. 1070 af 28. oktober 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1071 af 28. oktober 2019 om kvalitetskrav til miljømålinger



Hvis spildevandsforholdene ændres i forhold til den spildevandstekniske beskrivelse, skal virksomheden kontakte tilsynsmyndigheden senest 2 måneder inden ændringen foretages. Tilsynsmyndigheden vil herefter vurdere, om ændringen kræver revision af tilladelsen.

Hvis der ved inspektion eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder, skal installationen efterses og skader udbedres. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om utætheder, skader og lignende der kan have betydning for grundvandet.

4. Udtalelse

Udkastet til tilladelsen har været til udtalelse hos:

- Karise Vandværk
- Affaldplus

Der er indkommet følgende bemærkninger:

Fra affaldplus er modtaget bemærkninger markeret med kursiv, og Faxe Kommunes bemærkninger til disse anført som normal tekst:

- *I indledningen bør der tilføjes inden sidste linie i 1. afsnit; AffaldPlus lukkede Karise Haveaffaldsplads med virkning fra den 2. september 2019.*
Ordet Affaldplus er indsat i sætningen.
- *Afsnit 3.2, pkt. 11; Haveaffald skal opbevares i væsketætte containere uden ...*
Formuleringen af vilkår 11 er taget fra standardvilkårsbekendtgørelsen, og er dækkende for at hindre, at forurenede overfladevand nedsiver.
- *Afsnit 3.3, pkt. 14; Det er ikke muligt at garantere prøveudtagning, hvis ikke der er regnvejrs i en periode omkring prøveudtagningstidspunktet. Måske kan teksten suppleres med "Hvis det ikke er muligt at udtage prøver til analyse pga. vejrforhold, skal der udtages prøve hurtigst muligt herefter.*
Sætningen: " Hvis der på grund af manglende nedbør ikke kan udtages en prøve, skal den udtages snarest herefter." tilføjes vilkår 14.
- *Afsnit 3.3, pkt. 14, fortsat; Der er ikke belæg for at analysere for andet end de pesticider, som forekommer i størst koncentration og derfor bør kravet begrænses til AMPA, Glyphosat, MCPA.*
I de analyser der er udtaget fra juni 2019 frem til marts 2020, er det ikke kun de tre nævnte stoffer der har overskredet 1 µgram/l. Der er derudover en række stoffer som blev detekteret men holdte sig under kravværdien til drikkevand på 1 µgram/l. Der er således ikke grundlag for at sige, at der kun kan forventes AMPA, Glyphosat og MCPA i haveaffaldet. Det er derfor Faxe Kommunes vurdering, at der bør analyseres for de pesticider, som Karise Vandværk skal analysere for, i boringskontrollen, nævnt i drikkevandsbekendtgørelsens bilag 2.

5. Offentliggørelse

Tilladelsen er den 15. september 2020 blevet offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside.

Afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, lokal Faxe, dnfaxe-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd. Faxe, faxe@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
- Friluftsrådet v/Poul Petersen, poulp@get2net.dk
- Greenpeace, info.dk@greenpeace.org



- Karise Vandværk, admin@karise-vandvaerk.dk

6. Spildevandsteknisk beskrivelse

Den spildevandstekniske beskrivelse bygger på virksomhedens oplysninger om spildevandsforholdene.

6.1 Beliggenhed

AffaldPlus ønsker, at etablere ny døgnåben haveaffaldsplads på Dalbyvej i Karise. Haveaffaldspladsen etableres på Dalbyvej 6, 4653 Karise, på den nordlige del af matr. nr. 3a Karise Gde., Karise.

Planforhold

Pladsen er omfattet i kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplan 200-24 begge vedtaget 14. marts 2017. Derudover er en mindre del af pladsen omfattet af landzonetilladelse meddelt den 15. november 2017.

Området er ikke nævnt i Faxe Kommunes spildevandsplan 2016-2121.

6.2 Indretning og drift

På pladsen er et areal med belægning af coloc-sten, samt et areal med græsarmering. Det samlede areal udgør 2.225 m². Haveaffaldspladsen er som udgangspunkt med fald mod yderbegrænsningen.

En del af overfladevandet ledes på den vestlige side af pladsen til en vandrende (dybdelinje i belægningen), hvor der er placeret afløbsriste. Herfra ledes overfladevandet via stikledninger (lukkede rør) mod en nedsivningsfaskine, med dimensionerne 0,7x0,8. Faskinen fyldes med singles, med en hulrumsprocent på ca. 25-30. Fra faskinen er der afløb (2 l/s) til brønd 1009 med overløb til et åbent sivebassin.

Den resterende del af pladsen afvandes til trug (dybdelinje i belægningen) langs den indvendige side af volden mod sydøst. Fra trugene føres overfladevandet under volden til et sivebed på modsatte side af volden. Sivebedet er en åben grøft.

I tilfælde af overbelastning af faskine og sivebed, vil vandet løbe fra hhv. faskinen via brønd 1009 og sivebedet til det åbne sivebassin nord for pladsen. Sivebassinet har et volumen på 225 m³. Der er ikke overløb fra sivebassinet. Sivebassinet forventes det meste af tiden at være vådt.

Der etableres sandfang (70 liter) i alle nedløbsbrønde. Sivebed og sivebassin renses mekanisk efter behov.

Afløbsplan for haveaffaldspladsen vedlagt som bilag 2.

Haveaffald modtages i tætte containere.

Minimum hver anden dag udføres en fysisk rundring hvor spild opsamles. To gange dagligt udføres opsyn via overvågningskameraer.

6.3 Spildevandets sammensætning

Spildevandet er overfladevand fra pladsen. Vand fra containerne nedsives ikke på pladsen.

7. Spildevandsteknisk vurdering

7.1 Indretning og drift

På pladsen etableres med coloc-sten og græsarmering. Det samlede areal udgør 2.225 m². Overfladevand fra pladsen ledes til henholdsvis faskine og sivebed. I tilfælde af overbelastning af faskine og sivebed, vil vandet løbe fra hhv. faskinen via brønd 1009 og sivebedet til det åbne sivebassin nord for pladsen. Sivebassinet har et volumen på 225 m³. Der er ikke overløb fra sivebassinet.

Faxe Kommune stiller vilkår om, anlægget skal dimensioneres således, at det ikke giver anledning til overfladeafstrømning til de omkringliggende naboarealer, herunder vejarealer. Såfremt der under etablering



bliver behov for ændringer i dimensionering og udformning af regnvandssystemet, skal dette meddeles Faxe kommune.

Virksomheden har oplyst, at der etableres sandfang på 70 liter i alle nedløbsbrønde. Faxe Kommune stiller vilkår om, at sandfangene skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt.

Virksomheden har oplyst, at sivebed og sivebassin renses mekanisk efter behov. Da sivebassinet forventes at være vådt det meste af siden, er der mulighed for, at bassinet naturmæssigt kan få karakter af en sø. Faxe Kommune stiller derfor vilkår om, at sivebed og sivebassin skal oprensnes efter behov, men at virksomheden inden den første oprensning af sivebassinet, skal kontakte kommunen for en afklaring af § 3-status.

Virksomheden har oplyst, at der ikke forventes anvendt vejsalt på pladsen. Faxe Kommune stiller vilkår om, at såfremt det bliver nødvendigt at anvende tømiddel på pladsen, skal tømidlet godkendes af kommunen inden brug. Der må ikke anvendes sprøjtemidler på pladsen.

7.2 Vurdering

Fra haveaffaldspladsen er der ca. 165 meter til vandløbet nord for pladsen.

Øst for haveaffaldspladsen er der på drænkort optegnet et dræn. Drænet er umiddelbart placeret mindre end 25 meter fra pladsen. Ejer har oplyst, at der formodentlig er tale om en hovedledning fra markdrænet, og at det kan være en lukket ledning. AffaldPlus forventer en afklaring af dette i forbindelse med gravearbejdet på projektet. Hvis ledningen ikke er lukket og ligger inden for de 25 meter af nedsivningen, vil drænet blive lagt i lukket rør.

Faxe Kommune stiller vilkår om, at hvis afstandskravet på 25 meter fra dræn til faskine, sivebed og/eller sivebassin, ikke kan overholdes, skal drænet omlægges til lukket rør.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at hvis alle dræn der ligger inden for 25 meter af faskine, sivebed og sivebassin, lægges i lukkede rør, vil nedsivning af overfladevand fra pladsen, ikke påvirke vandløbet.

Fra pladsen er der ca. 93 meter til nærmeste almene vandboring (218.1186) i skoven mod øst, og ca. 120 meter til vandboring 218.720 mod syd.

Der stilles vilkår om, at haveaffald skal opbevares på tæt belægning uden mulighed for bortledning af regnvand.

Der stilles vilkår om, at mindre spild skal opsamles mindst hver anden dag. Der skal føres visuelt kontrol via overvågningskamera to gange dagligt, og større spild skal opsamles hurtigst muligt.

For at kunne foretage en løbende vurdering af, om driften på pladsen fungerer som tiltænkt, stilles der vilkår om, at der skal udtages prøver af overfladevandet som analyseres for en række pesticider. For at udtage prøverne, kræves der en vis mængde nedbør. En del af vilkåret er derfor, at hvis prøven ikke kan udtages på grund af manglende nedbør, så skal de udtages snarest derefter.

På pladsen vil der komme personbiler samt lastbiler til afhentning af haveaffald. Det forventes at hverken personbiler eller lastbiler opholder sig på pladsen i længere tid og der er ikke tale om parkering. Risikoen for spild af olie eller brændstof forventes derfor ikke at være ret stor. Det forventes dog, at der på nogle dage vil komme mange personbiler. Der er derfor stillet vilkår om, at der skal etableres nødberedskab i form af opsugningsmateriale, til indsats mod brud på hydraulikslanger.

Hydrogeologisk vurdering

Karise vandværk indvinder drikkevand fra boring DGU. Nr. 218.1186. Og boringen er beliggende 90 m fra nedsivningsanlægget.

Der er udarbejdet en hydrogeologisk redegørelse af rådgivningsfirmaet Orbicon med seneste version den 14. november 2019. På baggrund af dette, vurderer Faxe Kommune, at det ikke hydrologisk kan udelukkes at nedsivningen af spildevand kan påvirke vandindvindingen i boring DGU. Nr. 218.1186.



Orbicon konkluderer i redegørelsen, at nedsivning af overfladevand fra Karise Haveaffaldsplads, hvor haveaffald lå frit på overfladen, næppe vil kunne detekteres ved vandværksboringen og under alle omstændigheder ikke i koncentrationer over kvalitetskriteriet. Ydermere er tilstanden af det terrænnære grundvands kemiske tilstand opgjort til at være i ringe, i basisanalysen til vandrammeplanen 2015-2021.

Seneste måling af spildevand viste et indhold af AMPA på 0,28 µg/l. Denne måling er foretaget 6 måneder efter at pladsen blev taget ud af brug og. Inden målingen har pladsen været spulet.

Spildevandets indhold af pesticider vil deraf kun stamme fra de pesticider der er bundet i jord som spildevandet kommer i kontakt med. Det kan for eksempel være fra jord mellem colocsten eller slam og jord i spildevand/dræn systemmet.

Koncentrationen af pesticider i grundvandsmagasinet direkte under haveaffaldspladsen er ikke målt, men der er ikke fundet spor af pesticider i nærliggende drikkevandsboring.

Haveaffaldspladsens bidrag til grundvandsdannelsen er ikke kendt men vurderes i benævnte notat fra Orbicon, til kun at være en begrænset andel af den samlede grundvandsdannelse i området. En koncentration i spildevandet på 0,28 vurderes derfor til ikke at medføre at kvalitetskravene i bekendtgørelsen⁵ på 0,1 og 0,5 overskrides.

Vurderingen er under forudsætning af koncentrationen i spildevandet ikke stiger væsentligt i forhold til målingen af 16. marts 2020.

En midlertidig åbning af haveaffaldspladsen på højst 10 måneder, hvor der kun nedsives spildevand som ikke har været i kontakt med haveaffaldet må forventes ikke at ændre væsentligt på grundvandssituationen i området.

Forhold til planer

Faxe Kommune har ikke udarbejdet en samlet vandforsyningsplan siden kommunesammenlægningen i 2007. Det er derfor vandforsyningsplanen for gamle Faxe Kommune der er gældende. Da nedsivningstilladelsen ikke vurderes at udgøre en risiko for drikkevandsboringer i området, er denne ikke i strid med vandforsyningsplanen.

Faxe Kommune har ikke udarbejdet en indsatsplan for drikkevand i kommunen, hvorfor tilladelsen ikke kan holdes oppe mod denne.

Der er som nævnt udarbejdet kommuneplantillæg samt lokalplan for pladsen. Hvorfor nærværende tilladelse ikke er i strid med de planmæssige forhold for arealet.

Konklusion

- Spildevandet forventes, at have et begrænset indhold af pesticider.
- Det er vurderet, at den tidligere nedsivning af spildevand ikke har forurenset væsentligt.
- Nærværende tilladelse til nedsivning vil foregå i en begrænset periode,
- Haveaffaldet vil blive opbevaret i lukkede tætte containere, og ikke som før hvor det lå frit på pladsen.

På denne baggrund vurderer Faxe Kommune, at en midlertidig nedsivning ikke vil give anledning til væsentlig forurening og ikke vil være til risiko for vandindvindingen i området.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand



Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen fremgår af tilladelsen side 3.

De klageberettigede er⁶:

- Ansøger.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.


Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, **dvs. senest den 15. marts 2020**, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.

⁶ Se miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.



Bilag 1 Situationsplan

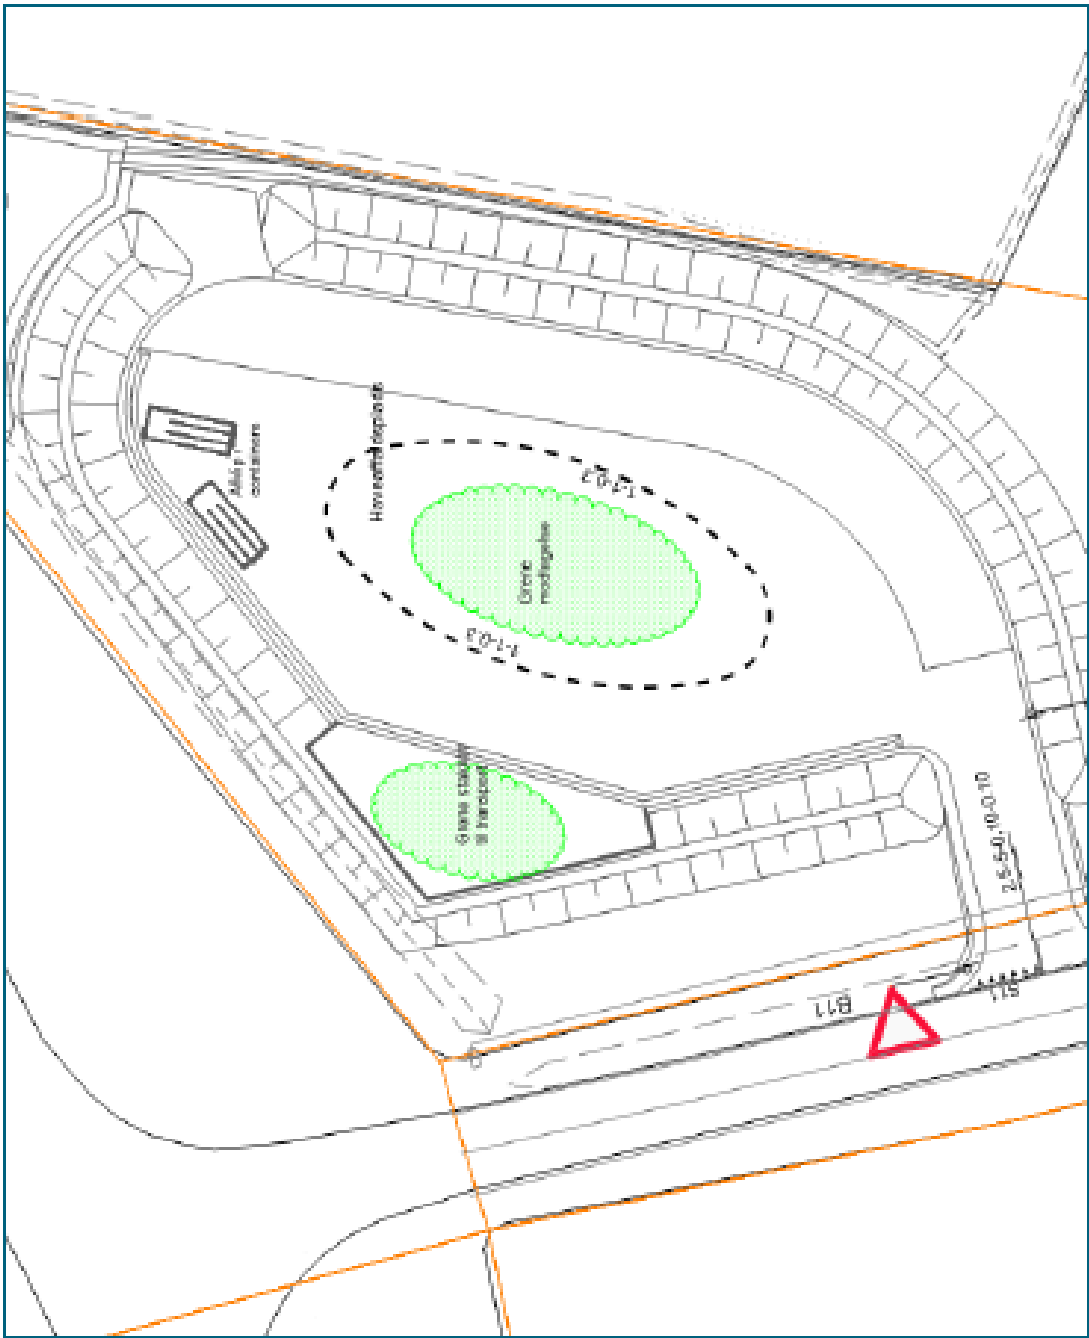

Bilag 2 Afløbsplan

