



Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00
Telefax : 56 20 30 01
www.faxekommune.dd
Direkte: 56203029
Mail: lassa@faxekommune.dk
Kvalitetssikret af eengb

Tilladelse til midlertidigt afledning til kloak af spildevand fra grundvandssænkning ved Haslev Fjernvarme, Energivej 35, 4690 Haslev

Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
samt vilkår for udledning af spildevand

Haslev Fjernvarme a.m.b.a
Energivej 35
4690 Haslev

Center for Plan & Miljø
17. september 2020



Indhold

1. INDLEDNING	3
2. BAGGRUND	3
3. VILKÅR	4
3.1. GENERELLE VILKÅR	4
3.2. INDRETNING	4
3.3. DRIFT	4
3.4. GRÆNSEVÆRDIER	4
3.5. TILSYN OG KONTROL	5
3.6. GENERELLE OPLYSNINGER	5
3.7. OFFENTLIGGØRELSE	6
4. SPILDEVANDSTEKNISK BESKRIVELSE	7
4.1. VIRKSOMHEDENS OPLYSNINGER	7
4.2. BELIGGENHED	7
4.3. INDRETNING OG DRIFT	7
4.4. SPILDEVANDETS SAMMENSÆTNING	7
5. SPILDEVANDSTEKNISK VURDERING	7
5.1. BELIGGENHED OG PLANFORHOLD	7
5.2. INDRETNING OG DRIFT	7
5.3. SPILDEVANDETS SAMMENSÆTNING	8
5.4. KRAVVÆRDIER, PRØVETAGNING OG EGENKONTROL	8
5.5. NATURA2000 OG BILAG IV	8
5.6. BEMÆRKNINGER TIL UDKAST	9
5.7. SAMLET VURDERING	9
6. KLAGEVEJLEDNING	10
BILAG 1 SITUATIONSPLAN	11
BILAG 2 KLOAKTEGNING	13



1. Indledning

Faxe Kommune giver hermed tilladelse i henhold til § 28, stk. 3 og § 30, stk. 1. i miljøbeskyttelseslovens¹ til afledning af spildevand fra grundvandssænkning på Energivej 35, 4690 Haslev til spildevandskloak som ansøgt.

Tilladelsen til tilslutning af spildevand til den offentlige spildevandskloak kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, se klagevejledning i afsnit 7.

Hvis ikke tilladelsen er udnyttet senest 3 år efter den er meddelt, bortfalder den.

Udkast til tilslutningstilladelsen har været til udtalelse hos:

- Hoffman
- Faxe Forsyning A/S

De fremsendte oplysninger er sammenfattet i den spildevandstekniske beskrivelse.

2. Baggrund

Faxe Kommune har den 31. september 2020 modtaget en ansøgning om tilslutning af spildevand fra grundvandssænkning, til det offentlige kloaksystem fra Hoffman.

Spildevandet stammer fra en grundvandssænkning i forbindelse med bygning af nyt flisværk hos Haslev Fjernvarme. Energivej 35, 4690 Haslev.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.



3. Vilkår

På baggrund af det foreliggende materiale giver Faxe Kommune hermed tilladelse til tilslutning af spildevand fra grundvandssænkning til den offentlige kloak på følgende vilkår:

3.1. Generelle vilkår

1. Tilladelsen omfatter afledning af følgende typer spildevand fra virksomheden:
 - Spildevand fra grundvandssænkning
2. Et eksemplar af tilladelsen samt en opdateret plan over tilslutning til kloak skal findes på adressen og være kendt af den driftsansvarlige.
3. Tilladelsen er tidsbegrænset og udløber 1. januar 2021

3.2. Indretning

1. Tilslutningen skal indrettes således, at der ikke kan tilbedes overfladevand fra de omkringliggende arealer.

3.3. Drift

4. Faxe Kommune skal straks underrettes om utætheder, skader og lignende samt om hvordan virksomheden vil udbedre utætheder mv.
5. Hvis vandtilstrømningen er i størrelsesorden 1-2 l/s skal I benytte brønd HA0115S

Hvis vandtilstrømningen er større end 2 l/s skal I benytte brønd HO0120F. Ved benyttelse af brønd HO0120F skal Faxe Forsyning adviseres om mængder og hvor mange l/s

3.4. Grænseværdier

6. Spildevandet fra grundvandssænkningen må ikke overskride grænseværdierne i tabel 1.


Tabel 1. Grænseværdier for afledning af spildevand til kloak

Parameter	(Kravværdi) ²
pH	6,5 – 9,0
Temperatur	50 °C
Mineralsk olie	20 mg/l (10 mg/l)
Suspenderet stof	500 mg/l
Kobber (Cu)	500 µg/l
Cadmium (Cd)	3 µg/l
Bly (Pb)	100 µg/l
Zink (Zn)	3000 µg/l

Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger³

² Vejledning 2 af 1. februar 2006 Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

³ Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr.1071 af 28. oktober 2019

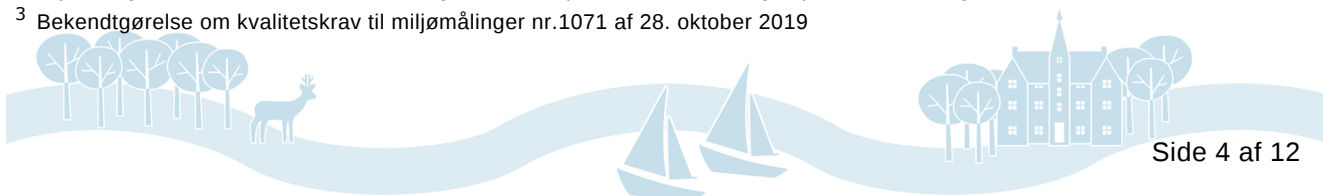

3.5. Tilsyn og kontrol

7. Til kontrol af, at grænseværdierne overholdes, skal virksomheden hvert år lade udtage en repræsentativ stikprøve fra spildevandet. Spildevandet skal analyseres for de parametre, der fremgår af tabel 1.

Tilsynsmyndigheden kan dog på forlangende (ved begrundet mistanke) kræve, at der udtages prøver af spildevandet for at kunne belyse spildevandsforholdene fra virksomheden, dog højst 2 gange om året.

8. Alle spildevandsprøver skal udtages og analyseres af et af akkrediteret laboratorium/firma i henhold til miljøkvalitetsbekendtgørelsen.

Analyseresultatet skal sendes til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter, at virksomheden har modtaget analyseresultaterne.

9. Hvis en grænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden kontakte Faxe Kommune.

10. Udgifter til prøvetagning afholdes af virksomheden.

11. Ansøger skal føre driftsjournal over mængden af spildevand der føres til kloak.

Oplysningerne skal forvises Faxe Kommune på forlangende og opbevares i 5 år.

3.6. Generelle oplysninger

Hvis spildevandsproduktionen ændres i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Faxe Kommune.

Faxe Kommune kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i nærværende tilslutningstilladelse, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige eller u hensigtsmæssige i forhold til recipient, drift af renseanlæg, eller ændringer i renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive varslet og efter høring meddelt som påbud.

Tilladelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Ved driftsuheld eller spild, der kan have betydning for regn- og spildevandsafledningen, skal Faxe Forsyning A/S, straks underrettes på telefon 70 26 02 07. Efterfølgende orienteres Faxe Kommune på 56 20 30 00.

3.7. Offentliggørelse

Tilladelsen er den 4.9.2020 offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside.

Afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, lokal Faxe, dnfaxe-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd. Faxe, faxe@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk oestsjaelland@friluftsradet.dk
- Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk



4. Spildevandsteknisk beskrivelse

Den spildevandstekniske beskrivelse bygger på ansøgers oplysninger om spildevandsforholdene.

4.1. Ansøgers oplysninger

Kontaktperson: Faruk Kurtis, fak@hoffmann.dk

4.2. Anlæggets beliggenhed

Grundvandssænkningen er placeret på Energivej 35, 4690 Haslev. Anlæggets placering fremgår situationsplanen i bilag 1.

4.3. Spildevandets sammensætning

Spildevandet består af grundvand fra grundvandssænkning i forbindelse med etablering af nyt Flisværk. Det forventes at spildevandet ikke indeholder miljøfremmede stoffer.

5. Spildevandsteknisk vurdering

5.1. Beliggenhed og planforhold

Virksomheden ligger i et område, der i kommunerammeplan er udlagt til erhverv. Området er omfattet af lokalplan 500-90.

5.2. Indretning og drift

For at undgå at spildevandet belastes med overfladevand, stilles der vilkår om at anlægget skal indrettes således, at der ikke kan tilledes overfladevand fra de omkringliggende arealer.

For at sikre kloaknettet, stilles der vilkår om maksimal tilledning i sekundet og hvilken brønd anlægget skal tillede spildevandet til.

5.3. Spildevandets sammensætning

Anlægget er placeret i område der ikke er kortlagt eller områdeklassificeret efter jordforureningsloven. Spildevandet forventes deraf ikke at indeholde nogen miljøfremmede stoffer.

Som en sikkerhed stilles der vilkår om kontrol af spildevandet.

5.4. Kravværdier, prøvetagning og egenkontrol

På baggrund af ovenstående, stilles der i tilladelsen vilkår om hvilke kravværdier for pH, temperatur, suspenderet stof, tungmetaller, og mineralsk olie, spildevandet skal overholde.

For at en karakterisering af spildevandet, samt kontrollere at grænseværdierne overholdes, stilles der vilkår om, at virksomheden hvert år skal udtage en repræsentativ stikprøve fra anlægget, til analyse for de parametre, der fremgår af tabel 1.

Der stilles vilkår om hvem og hvordan prøverne skal udtages og analyseres. Endvidere stilles der vilkår om, hvordan virksomheden skal forholde sig ved overskridelse af grænseværdierne.

Der stiles vilkår om, at ansøger skal føre driftsjournal, der dokumentere mængden af spildevand der udledes til kloak. Oplysningerne skal forvises Faxe Kommune på forlangende og opbevares i 5 år.



5.5. Natura2000 og bilag IV

Det nærmeste habitatområde 142, Sø Torup Sø og Ulse Sø ligger 3,6 km fra anlægget. Det nærmeste fuglebekyttelsesområde nr. 101, Søer ved Bregentved og Gisselfeld ligger 2,5 km væk. Ca. 7 km væk ligger habitatområde 194, Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen og fuglebekyttelsesområde 91, Holmegårds Mose og Porsmose.

Der er ingen bilag IV arter i nærheden.

Faxe Kommune vurderer at spildevandet ikke indeholder stoffer som kan påvirke nærliggende Natura2000 områder og Bilag IV arter.

5.6. Bemærkninger til udkast

Faxe Forsyning A/S har accepteret udledningen til kloak.

5.7. Samlet vurdering

Faxe Kommune vurderer, at afledningens omfang og sammensætning er af en sådan karakter, at der kan gives tilladelse til afledning af processpildevand fra virksomheden, som beskrevet i den spildevandstekniske beskrivelse. Spildevandet forventes ikke at påvirke renseanlæggets udledningskrav.



6. Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

De klageberettigede er:

- Ansøger.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.


Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.




Bilag 1 Situationsplan

Aflastningsboringer

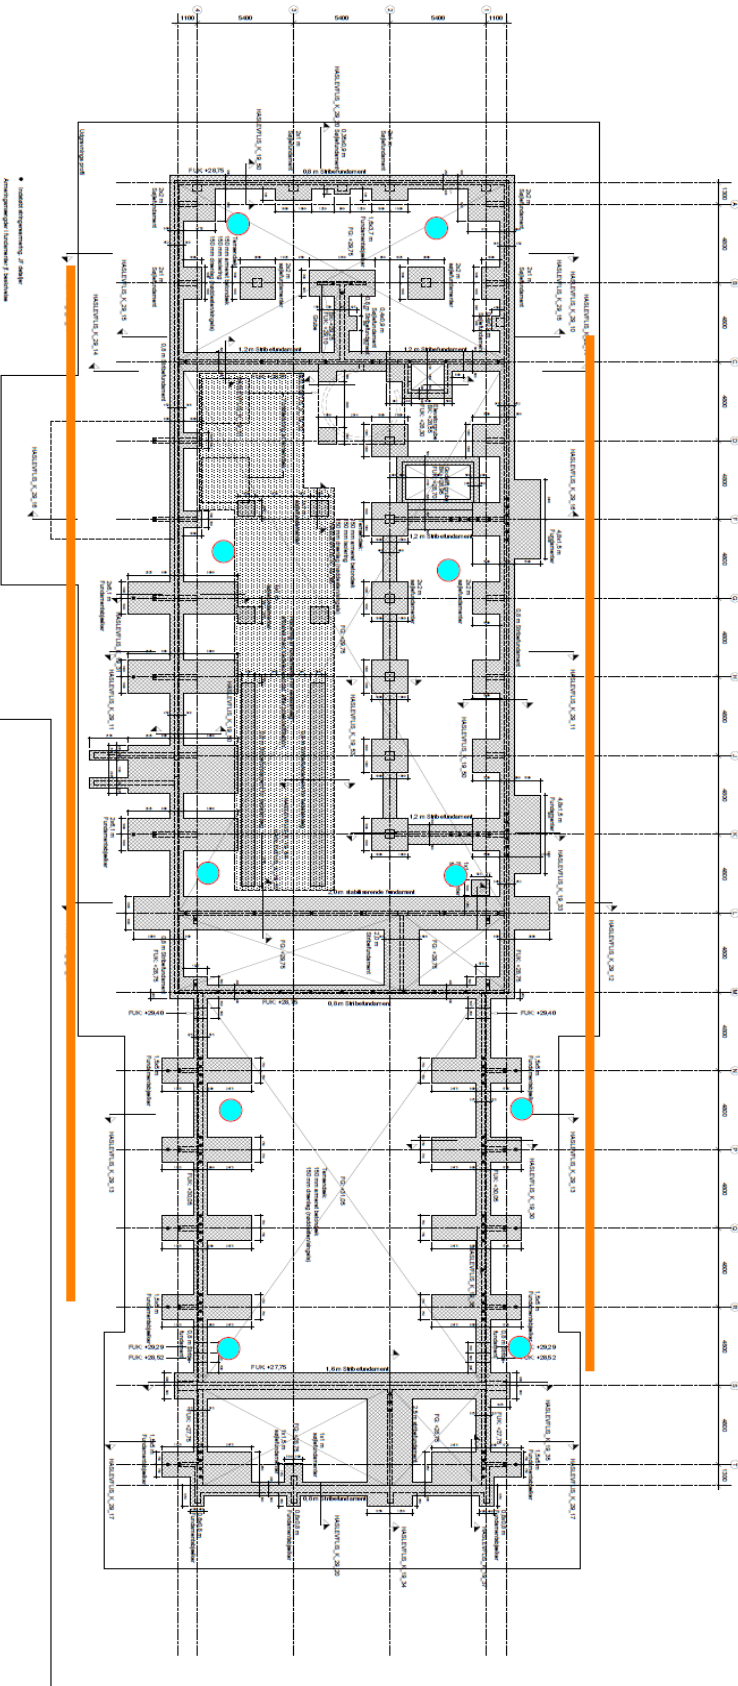

Kan aflastningsboringerne flyttes uden for bundbladen - indbyrdes afstand 20 m?

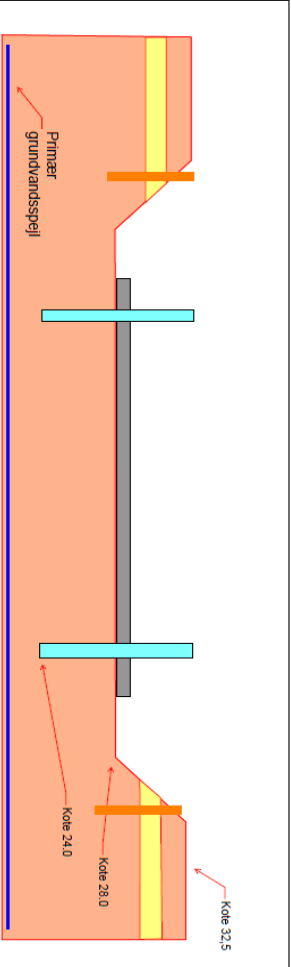

Grundvandssænkning

